

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 ibague - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585

[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

No. ITEG-0443

30 03 2022

<b>CONTRATO No.</b>	023
<b>CLIENTE</b>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>CONTACTO</b>	DR. JAVIER PIEDRAHITA
<b>DIRECCION</b>	LA POLA CR 3 CLL 1

**PUNTO DE MUESTREO**

**PASO REAL**

**PARADOR**





**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaque nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

**ANTES**

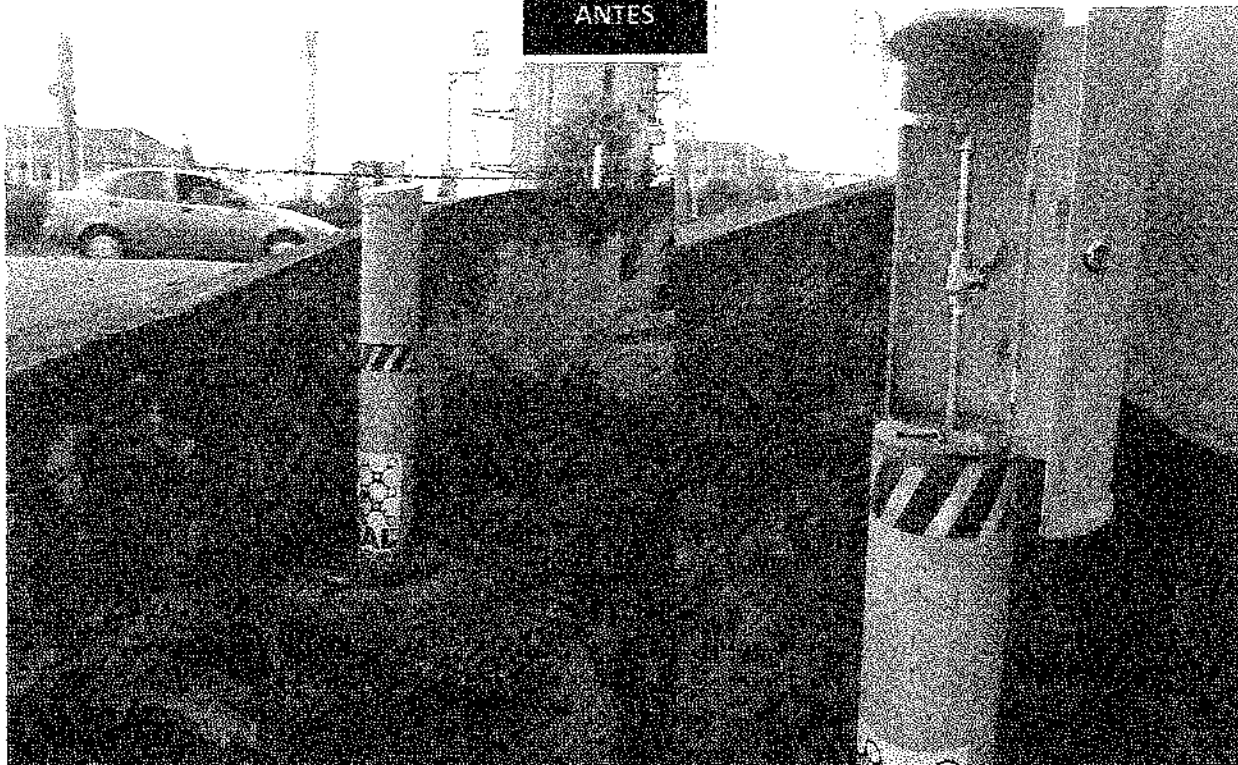

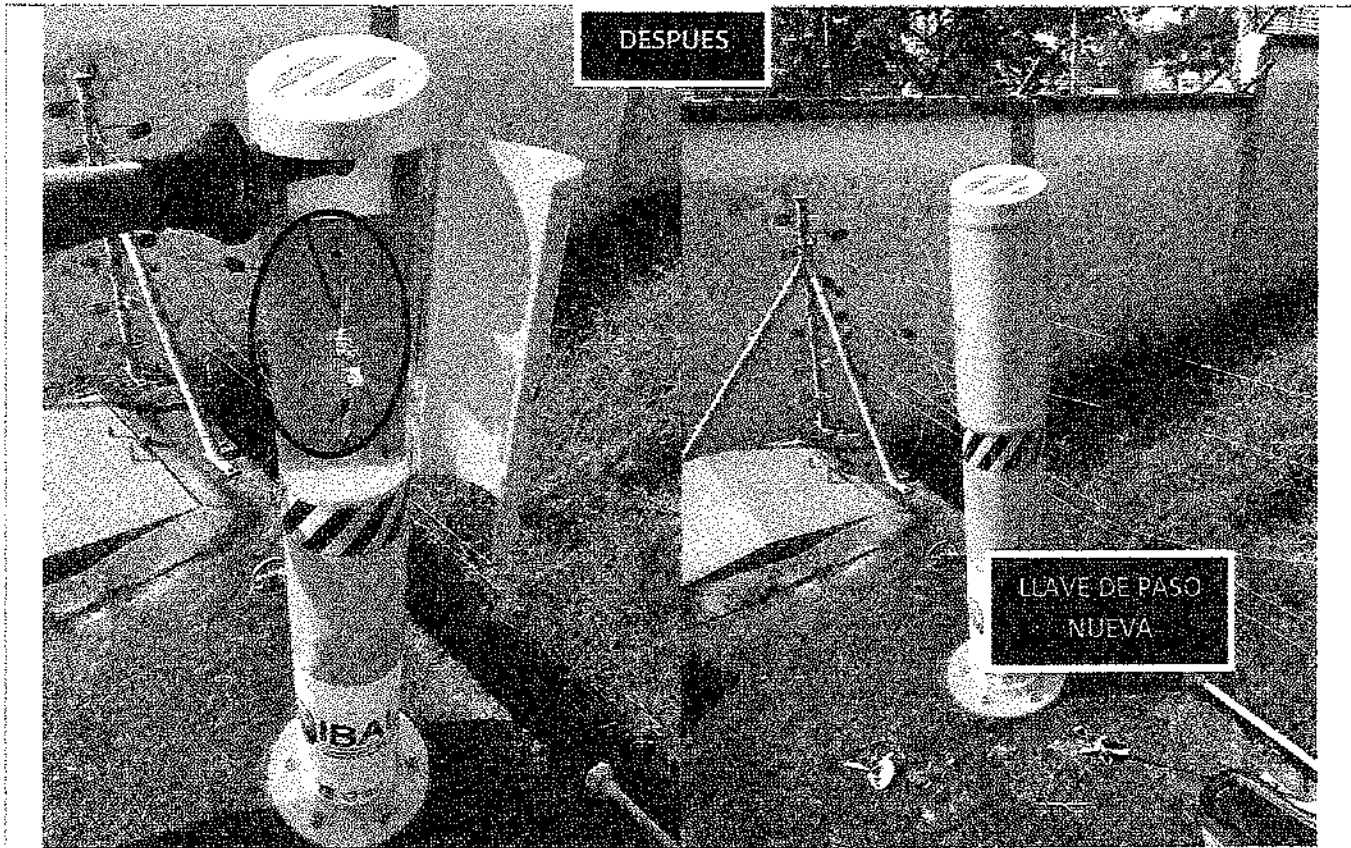

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ↴ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

**ELVIS CULMA GALLEGO**  
Gerente Comercial  
Ing. electromecánico  
Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
E-mail: [gerencia@electropowergeneration.com](mailto:gerencia@electropowergeneration.com)

No. ITEG-0442

30 03 2022

**CONTRATO No.**

023

**CLIENTE**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

**CONTACTO**

DR. JAVIER PIEDRAHITA

**DIRECCION**

LA POLA CR 3 CLL 1

**PUNTO DE MUESTREO**

**TANQUE  
MIROLINDO**




**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución



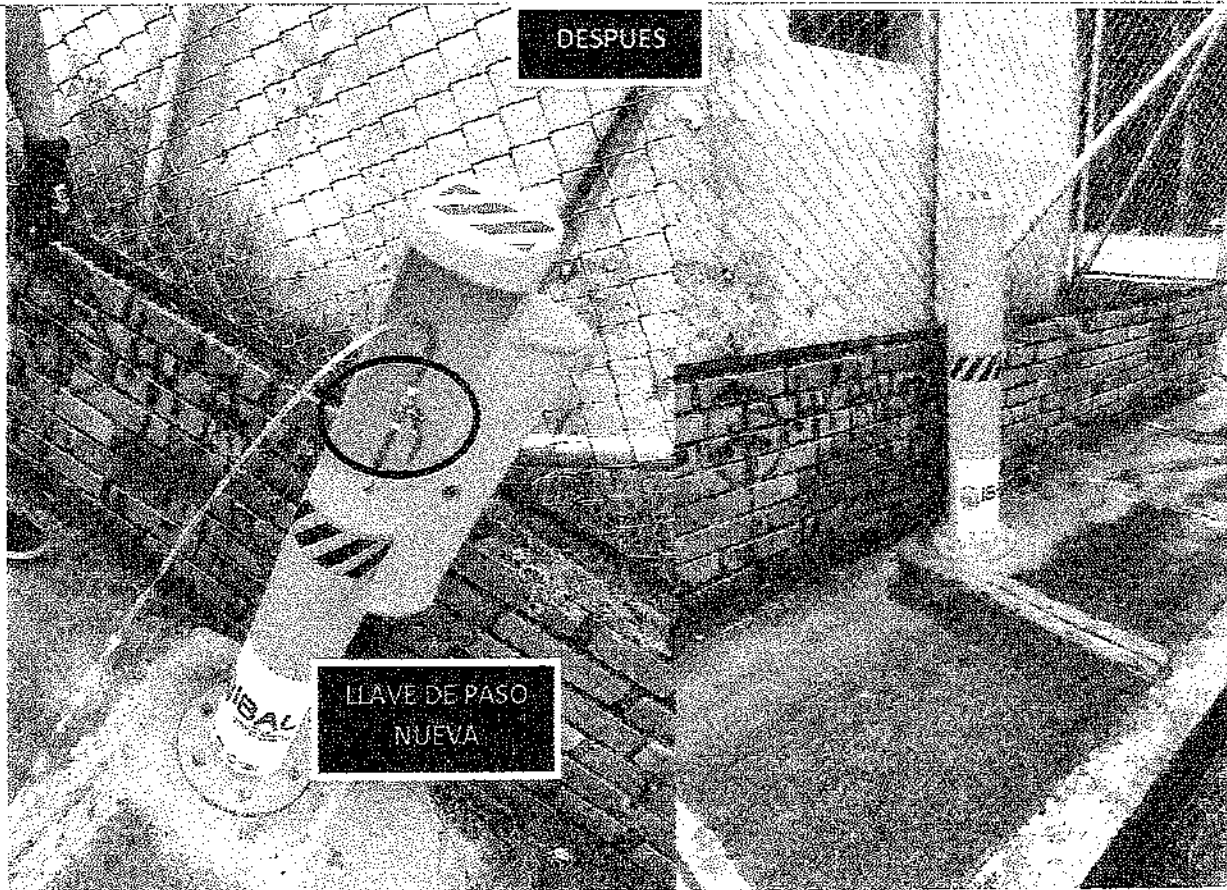

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

**OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

**No. ITEG-0441 30 03 2022**

**CONTRATO No. 023**  
**CLIENTE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**  
**CONTACTO DR. JAVIER PIEDRAHITA**  
**DIRECCION LA POLA CR 3 CLL 1**

**PUNTO DE MUESTREO**

**BARRIO PACANDE FRENTE MZ P**





**MORVO VISTA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de ibague nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

**ANTES**

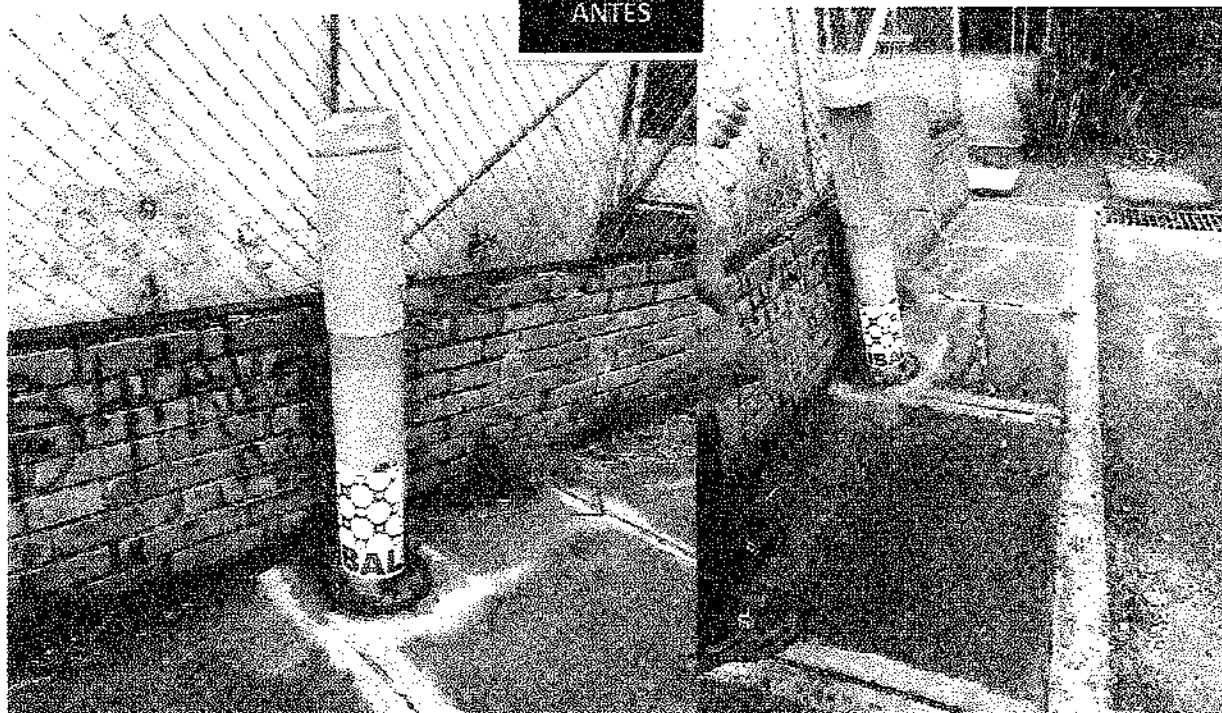

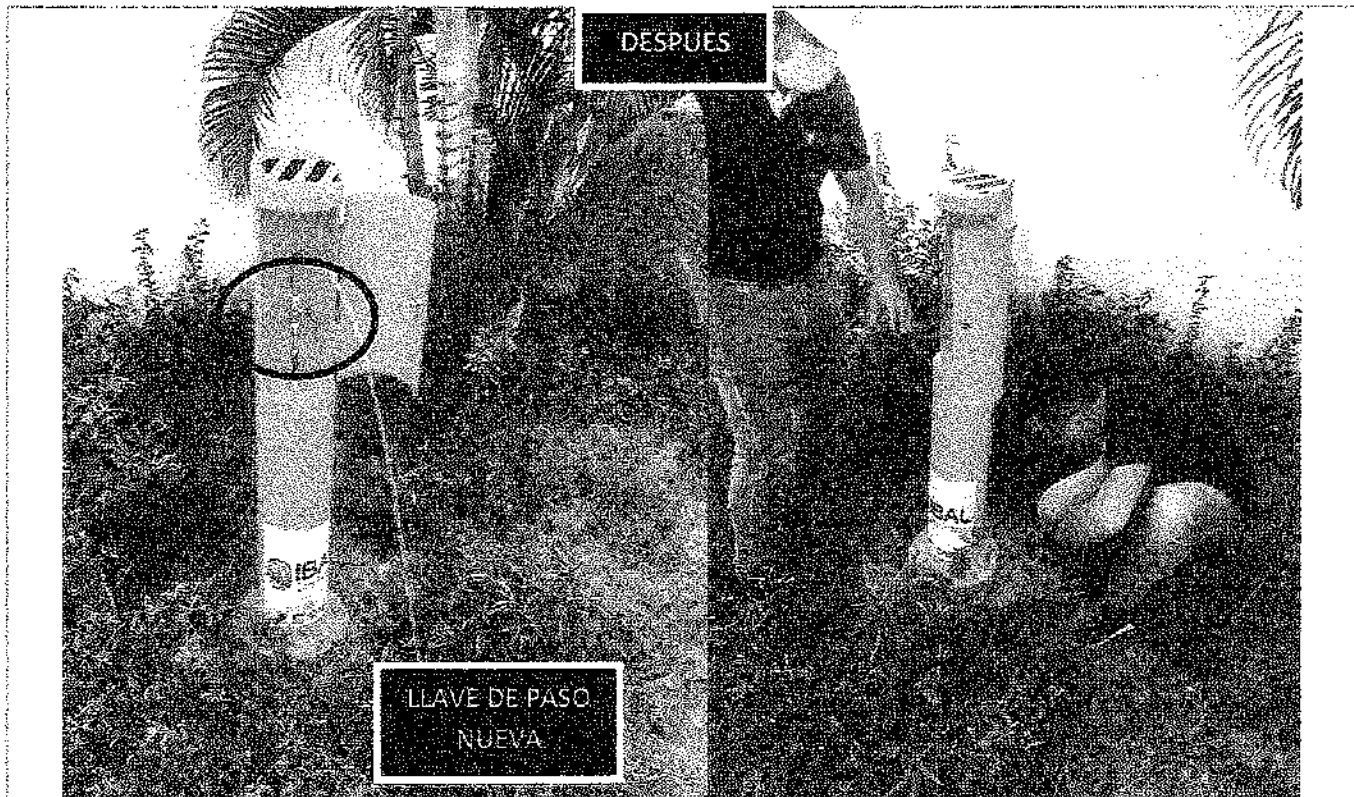

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

**ELVIS CULMA GALLEGO**  
Gerente Comercial  
Ing. electromecanico  
Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68  
Cra 13A No. 38-01 Ibaguè - Tolima  
E-mail: [gerencia@electropowergeneration.com](mailto:gerencia@electropowergeneration.com)

No. ITEG-0440                      30 03 2022

**CONTRATO No.**                      023  
**CLIENTE**                              EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
**CONTACTO**                            DR. JAVIER PIEDRAHITA  
**DIRECCION**                            LA POLA CR 3 CLL 1

**PUNTO DE MUESTREO**


**LA CEIBITA                      MZ 9 CS 14**




**MOTIVO-VISTA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaguè nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

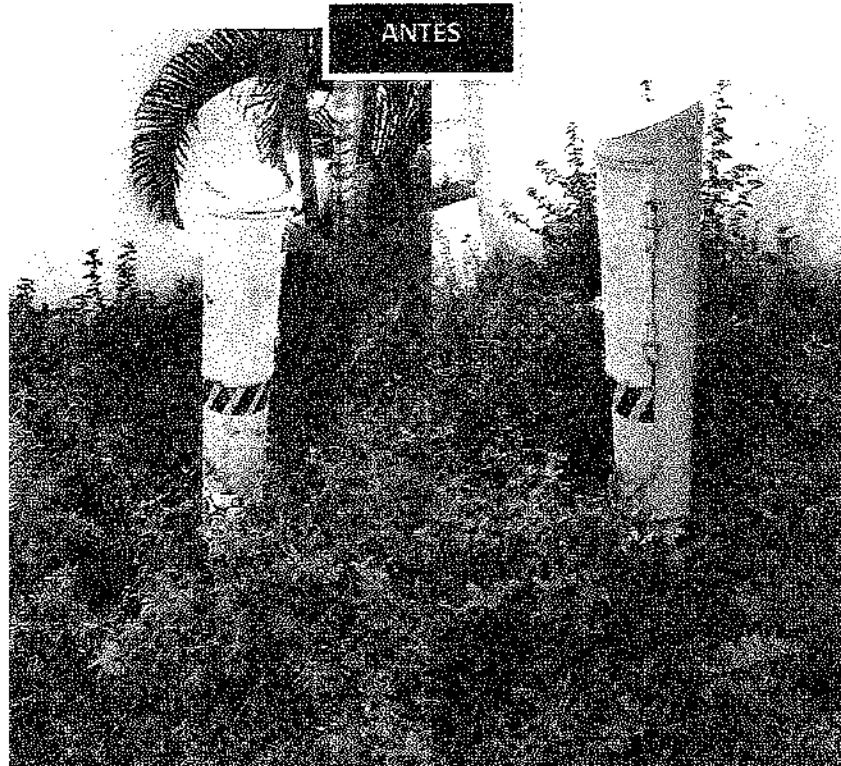



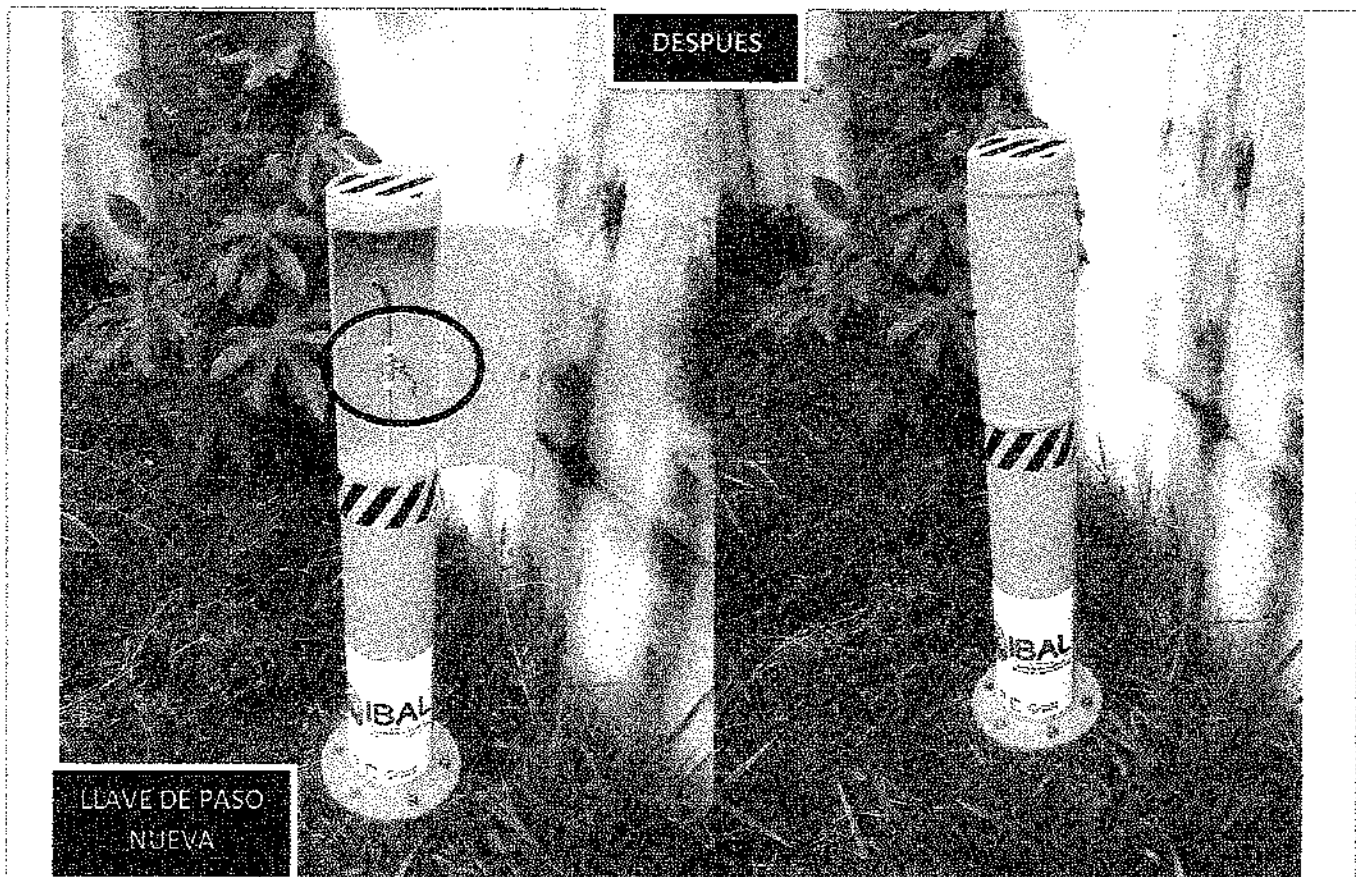

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibague - Tolima  
TEL 317 513 2452 - 315 432 2585  
[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

**No. ITEG-0439**

**30 03 2022**

**CONTRATO No.**

**023**

**CLIENTE**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

**CONTACTO**

**DR. JAVIER PIEDRAHITA**

**DIRECCION**

**LA POLA CR 3 CLL 1**

**PUNTO DE MUESTREO**


**TANQUE VERGEL**




**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

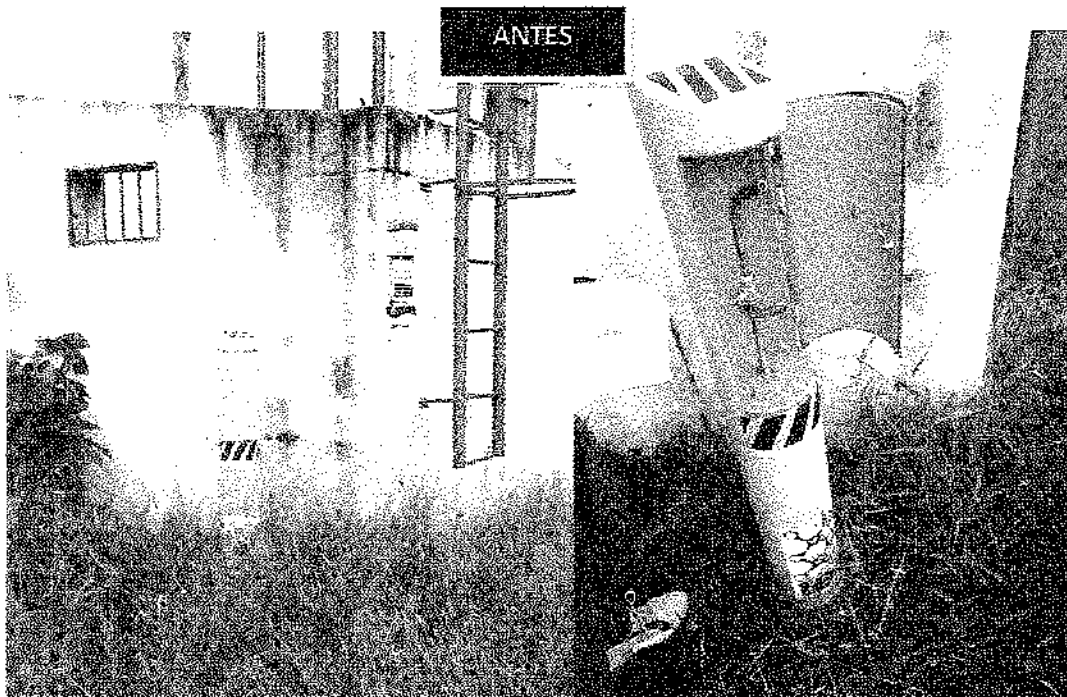

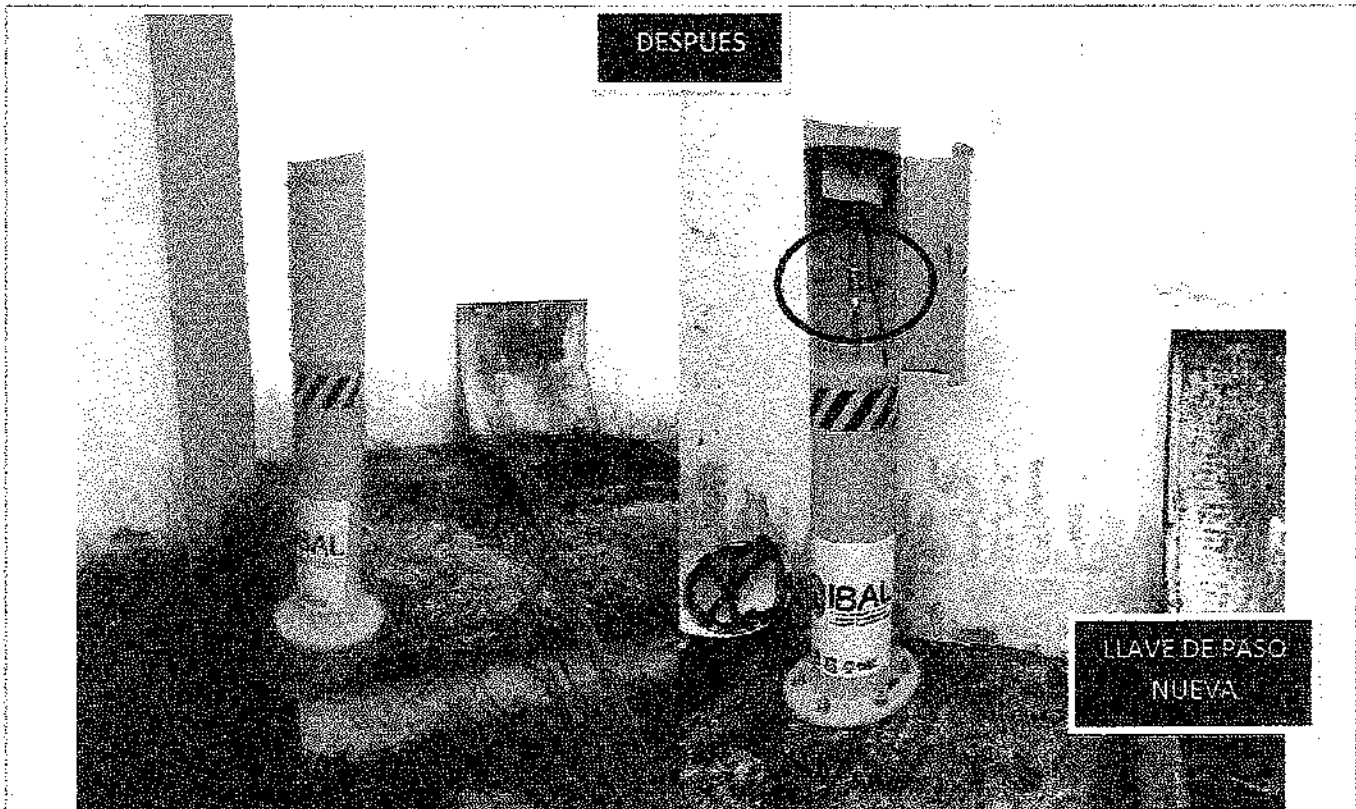

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ✦ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com  
Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

No. ITEG-0438

30 03 2022

**CONTRATO No.**

023

**CLIENTE**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

**CONTACTO**

DR. JAVIER PIEDRAHITA


**DIRECCION**

LA POLA CR 3 CLL 1

**PUNTO DE MUESTREO**

**PIEDRA PINTADA**

**TANQUE**

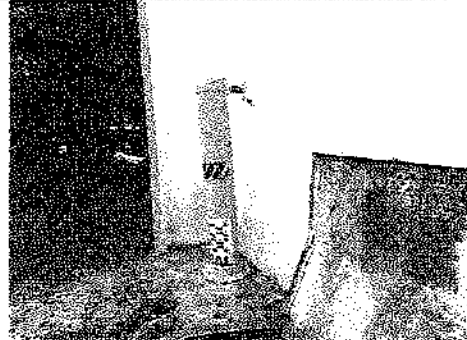


**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ✦ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaguè nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

**ANTES**



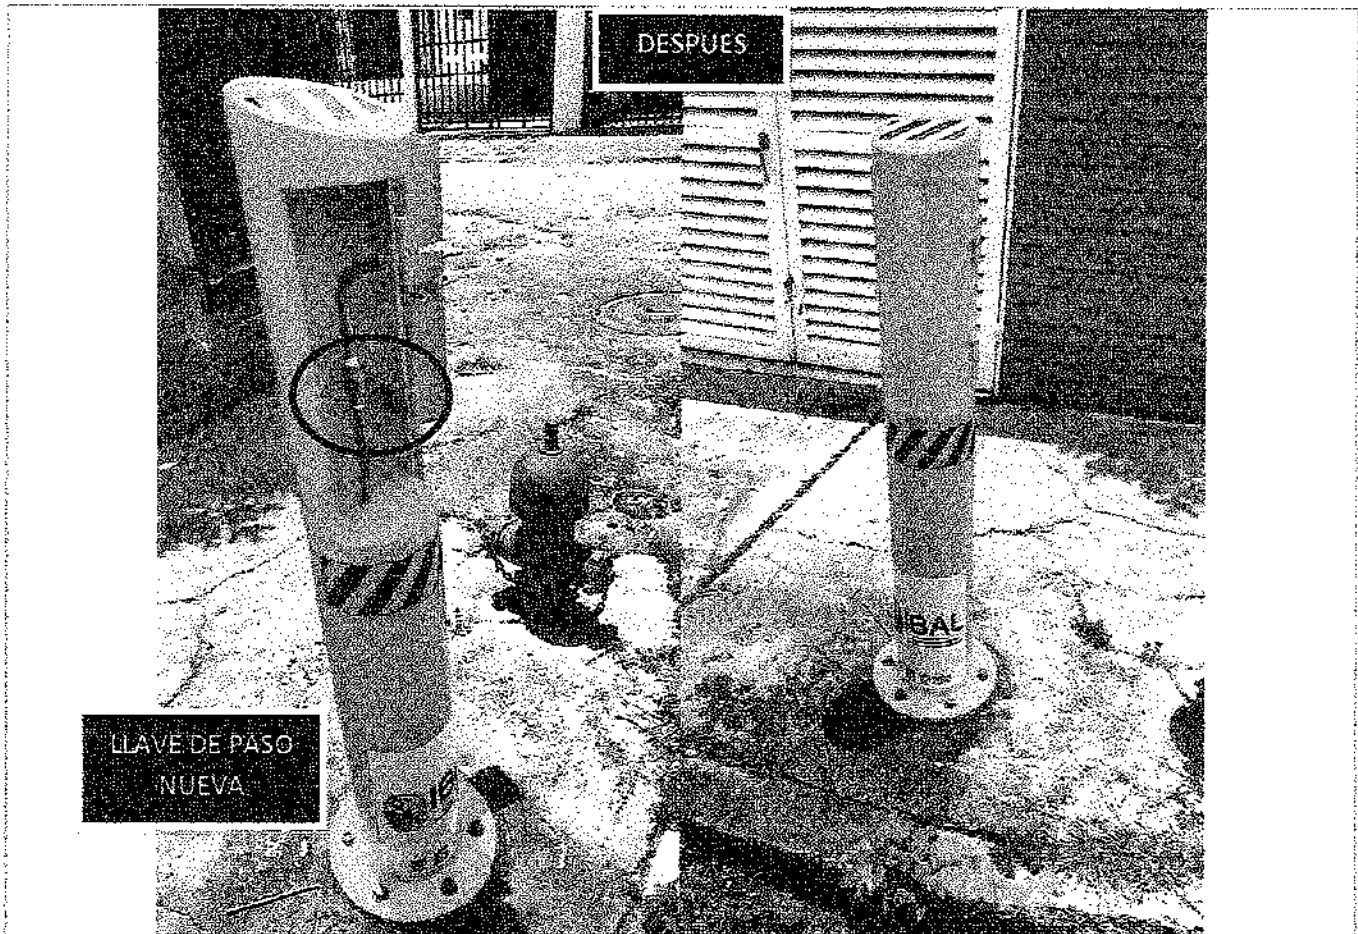

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

**OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibague - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM

No. **ITEG-0437**                      **30 03 2022**

**CONTRATO No.**                      **023**  
**CLIENTE**                              **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**  
**CONTACTO**                            **DR. JAVIER PIEDRAHITA**  
**DIRECCION**                            **LA POLA CR 3 CLL 1**

**PUNTO DE MUESTREO**


**JARDIN ATOLSURE                      CR 3B CLL 77**




**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibague nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

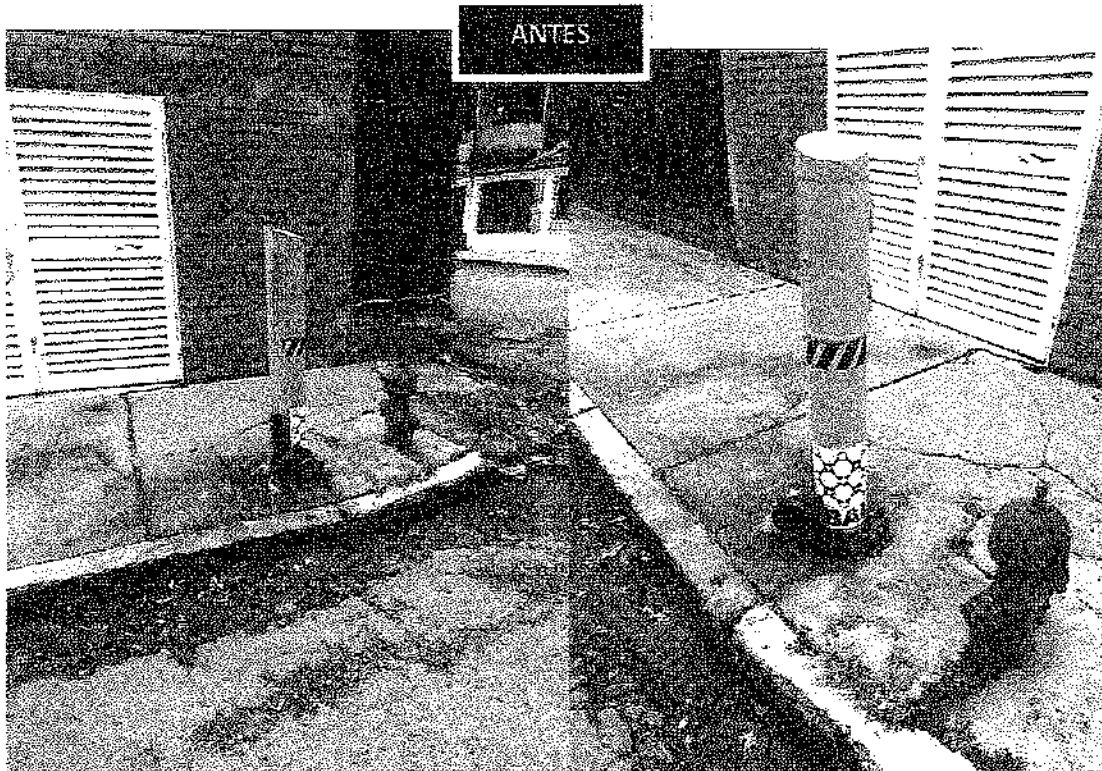

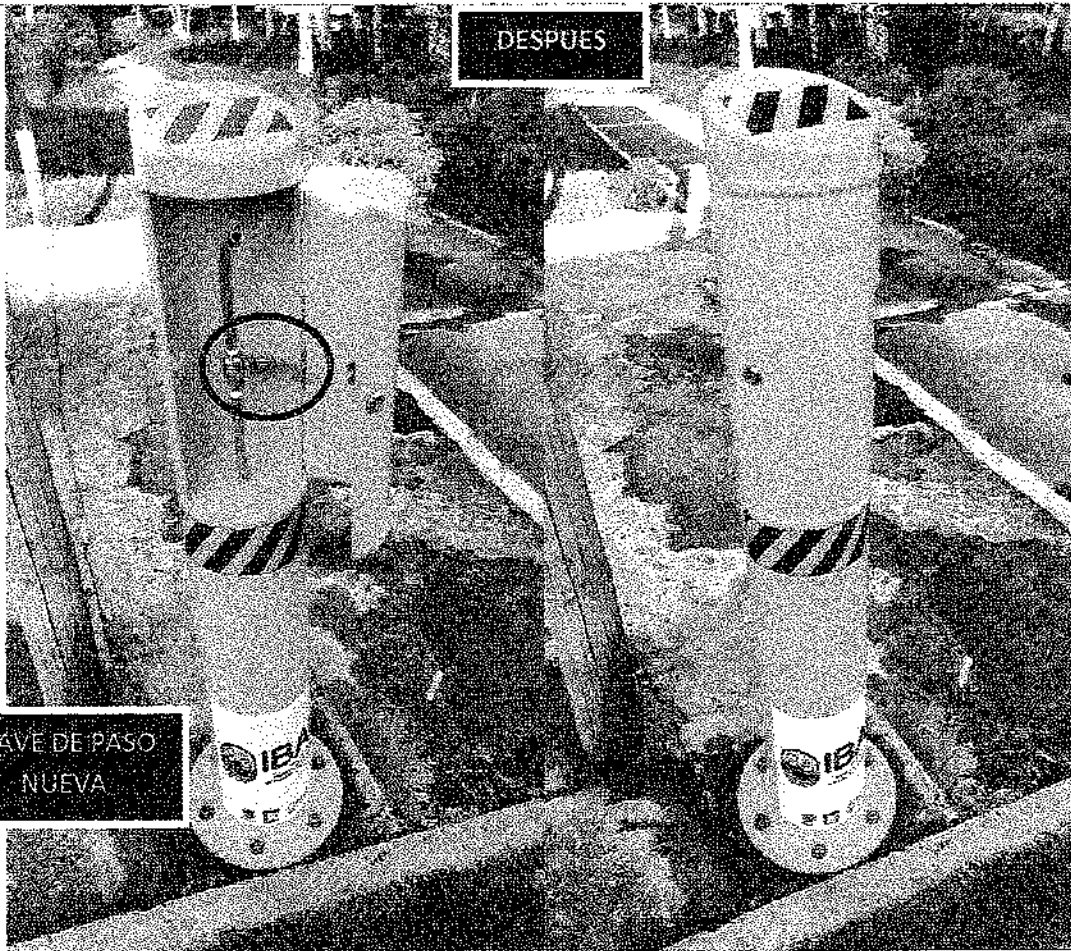

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ✦ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

No. ITEG-0436


30 03 2022

<b>CONTRATO No.</b>	023
<b>CLIENTE</b>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
<b>CONTACTO</b>	DR. JAVIER PIEDRAHITA
<b>DIRECCION</b>	LA POLA CR 3 CLL 1

**PUNTO DE MUESTREO**

**NUEVA CASTILLA**

**SUPERMANZANA 2  
MZ 1**

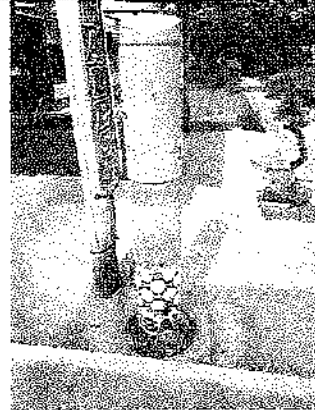


**MOTIVO VISTA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaguè nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución





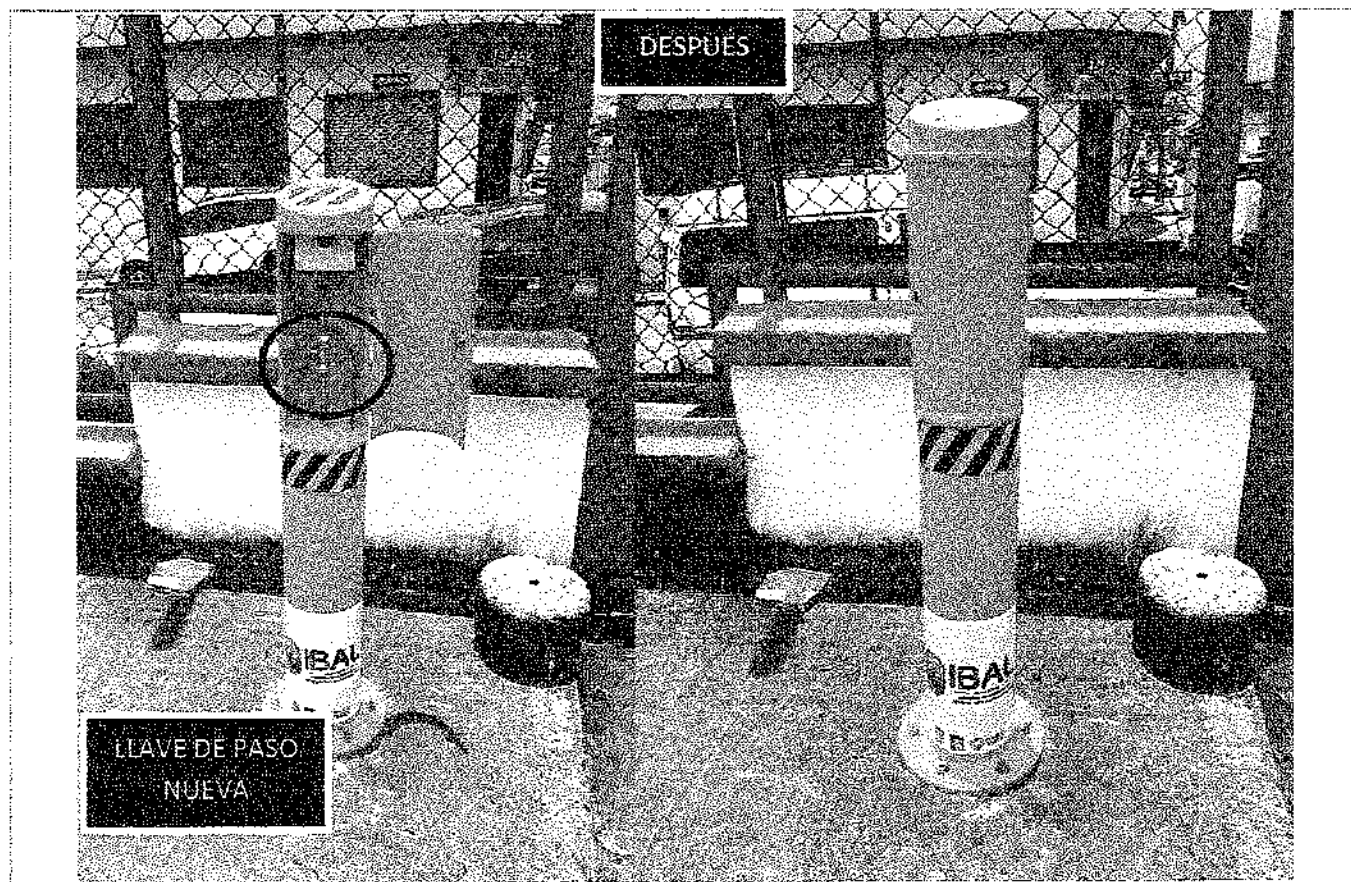

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com


Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibague - Tolima  
TEL 317 513 2452 - 315 432 2585  
[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

**No. ITEG-0435 30 03 2022**

**CONTRATO No. 023**  
**CLIENTE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**  
**CONTACTO DR. JAVIER PIEDRAHITA**  
**DIRECCION LA POLA CR 3 CLL 1**

**PUNTO DE MUESTREO**


**HIPODROMO TANQUE CLL 29**

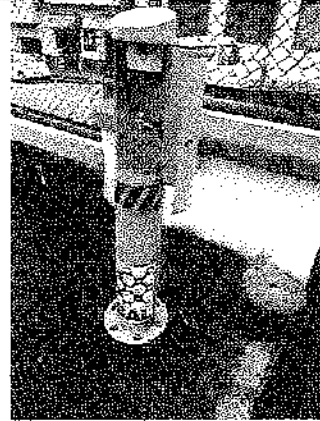


**MOTIVO VISTA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

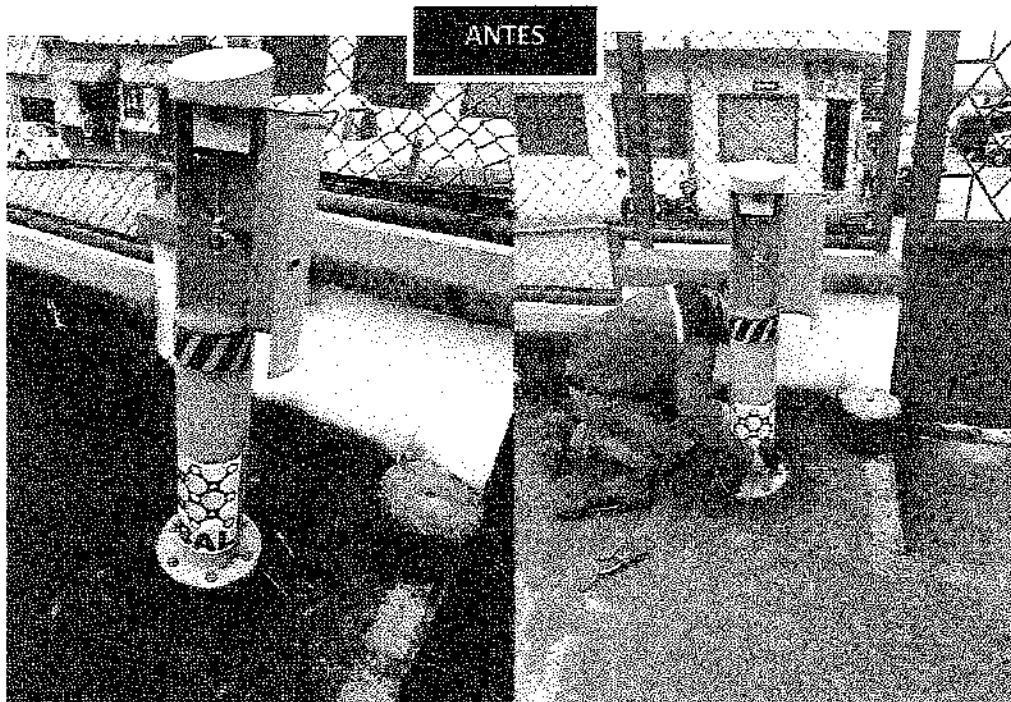

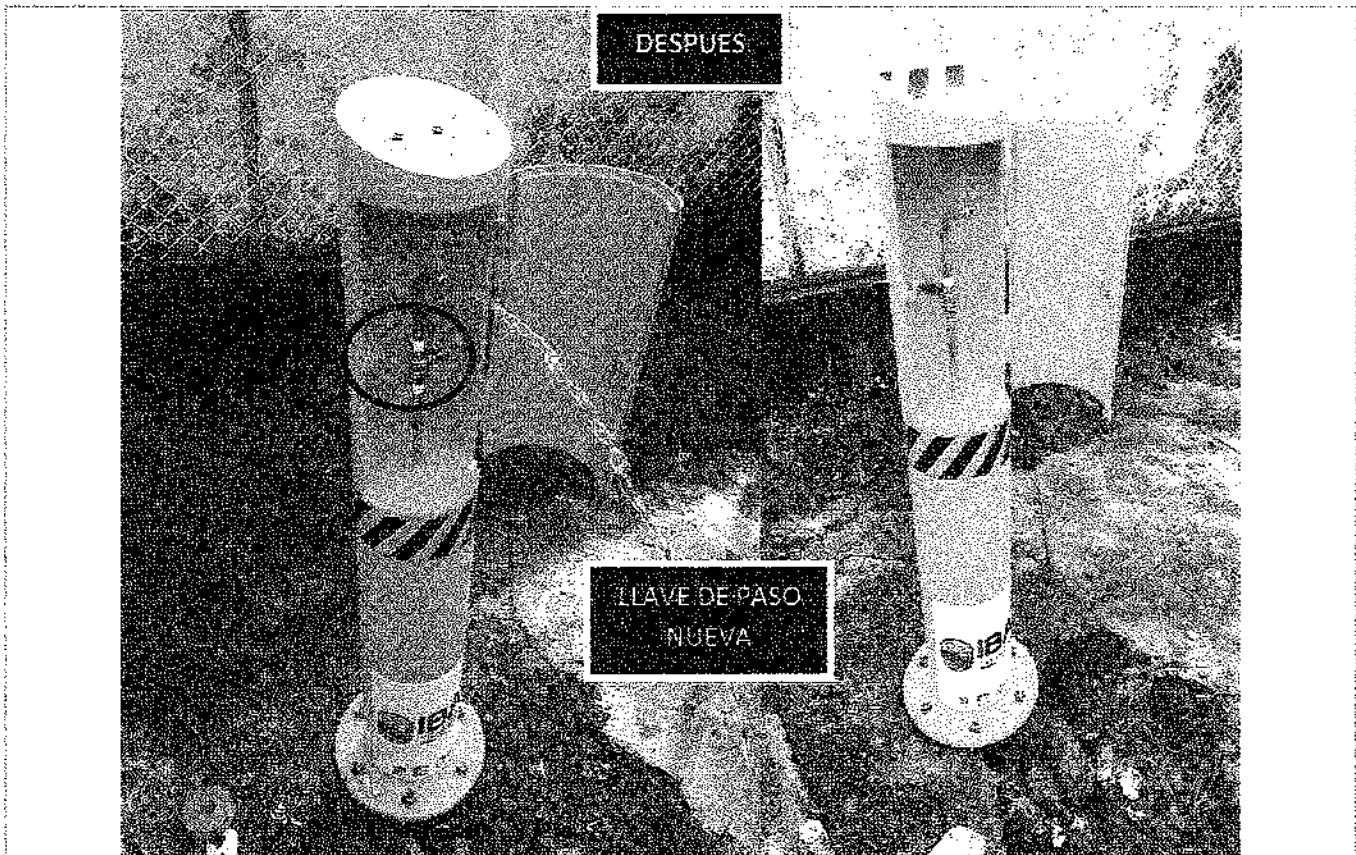

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585

[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

No. ITEG-0434 30 03 2022

**CONTRATO No.** 023  
**CLIENTE** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
**CONTACTO** DR. JAVIER PIEDRAHITA  
**DIRECCION** LA POLA CR 3 CLL 1

**PUNTO DE MUESTREO**


**CLARET CR 3 CLL 30**




**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaguè nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecuci3n

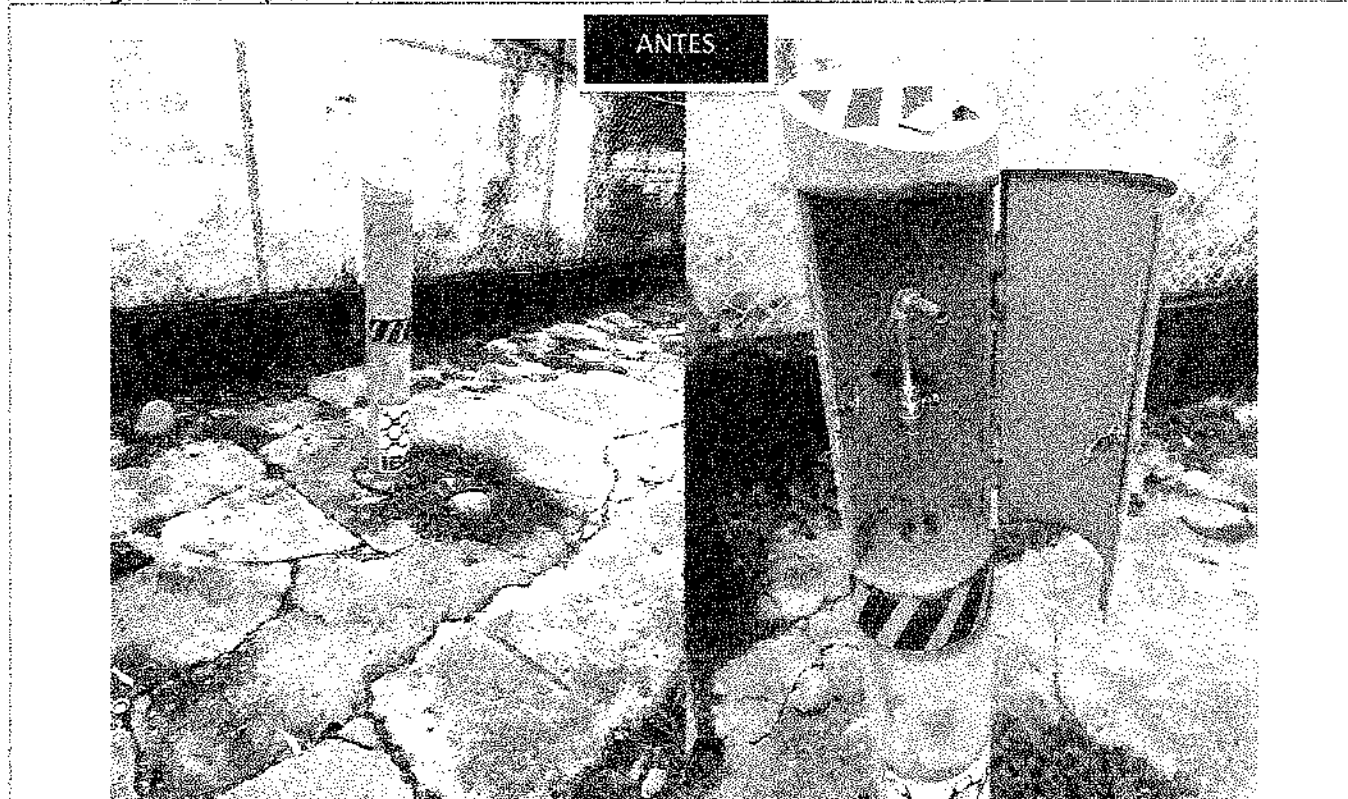

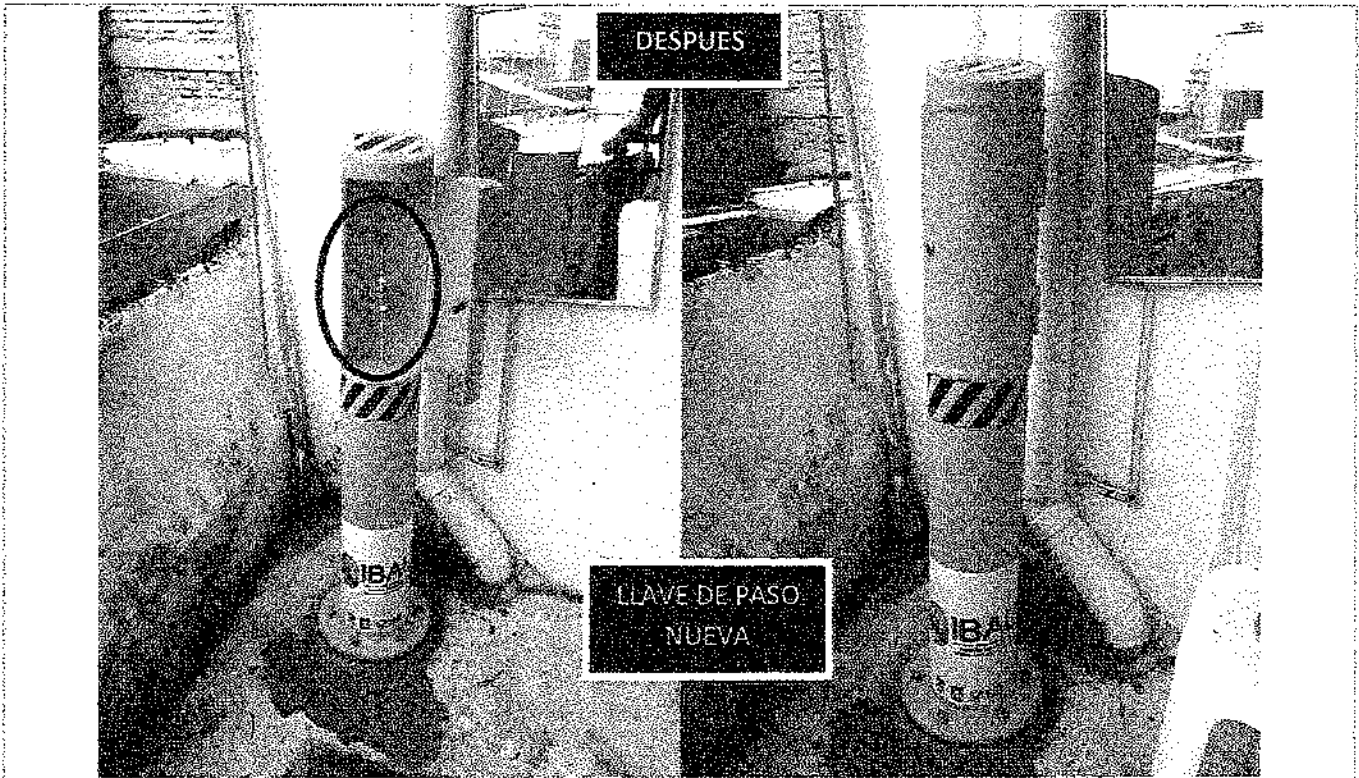

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanias con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com  
Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM

**No. ITEG-0433 30 03 2022**

**CONTRATO No. 023**  
**CLIENTE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**  
**CONTACTO DR. JAVIER PIEDRAHITA**  
**DIRECCION LA POLA CR 3 CLL 1**

**PUNTO DE MUESTREO**

**INTERLAKEN AV 15 No. 6-48**



**MOTIVO VISTA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución






No. ITEG-0431 30 03 2022

**CONTRATO No.** 023  
**CLIENTE** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
**CONTACTO** DR. JAVIER PIEDRAHITA  
**DIRECCION** LA POLA CR 3 CLL 1

**PUNTO DE MUESTREO**

**SAN SIMON CRA 6 No. 32**

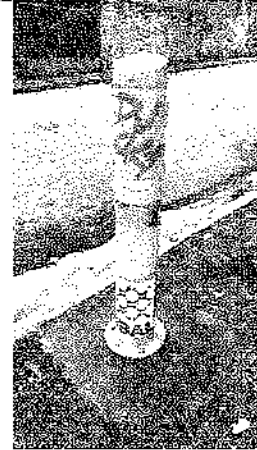

**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**


- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución







**DESPUES**

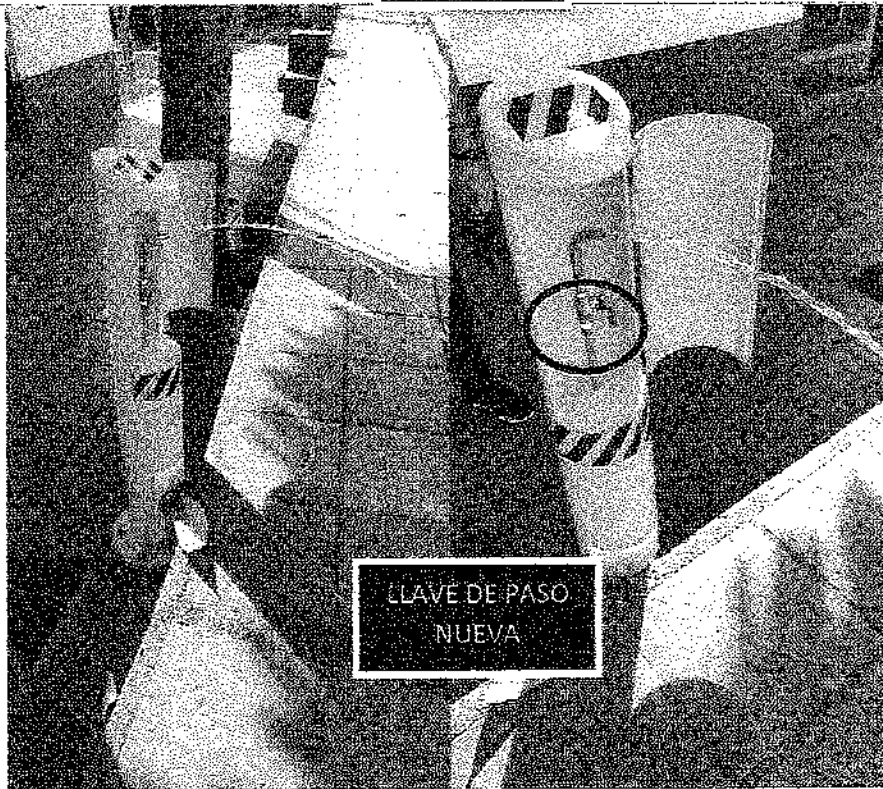

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

**OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEG0 PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

**No. ITEG-0430 30 03 2022**

<b>CONTRATO No.</b>	<b>023</b>
<b>CLIENTE</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>
<b>CONTACTO</b>	<b>DR. JAVIER PIEDRAHITA</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>LA POLA CR 3 CLL 1</b>

**PUNTO DE MUESTREO**


**BARRIO KENEDY CRA 8 No. 21-25**




**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

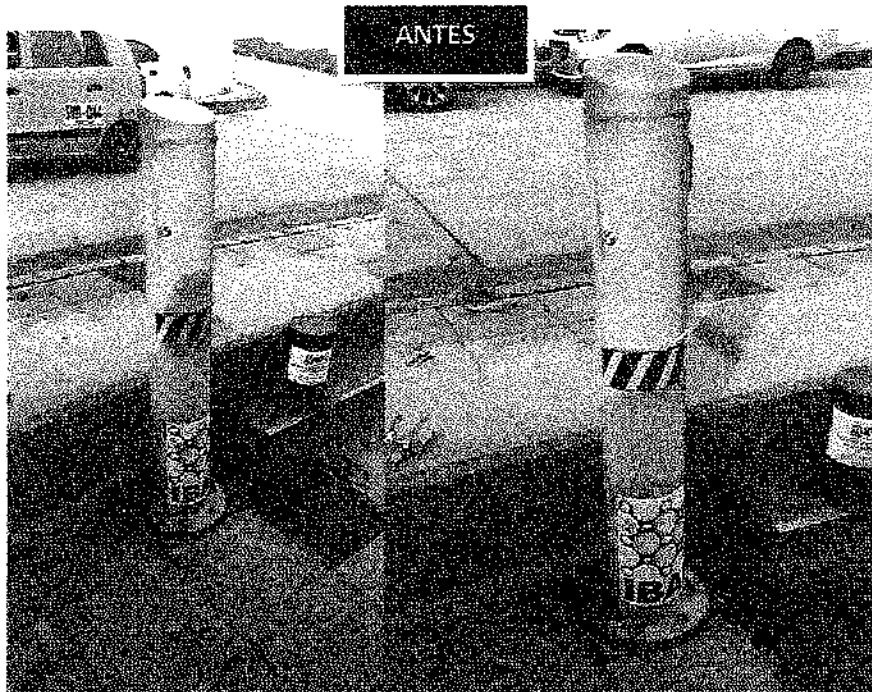

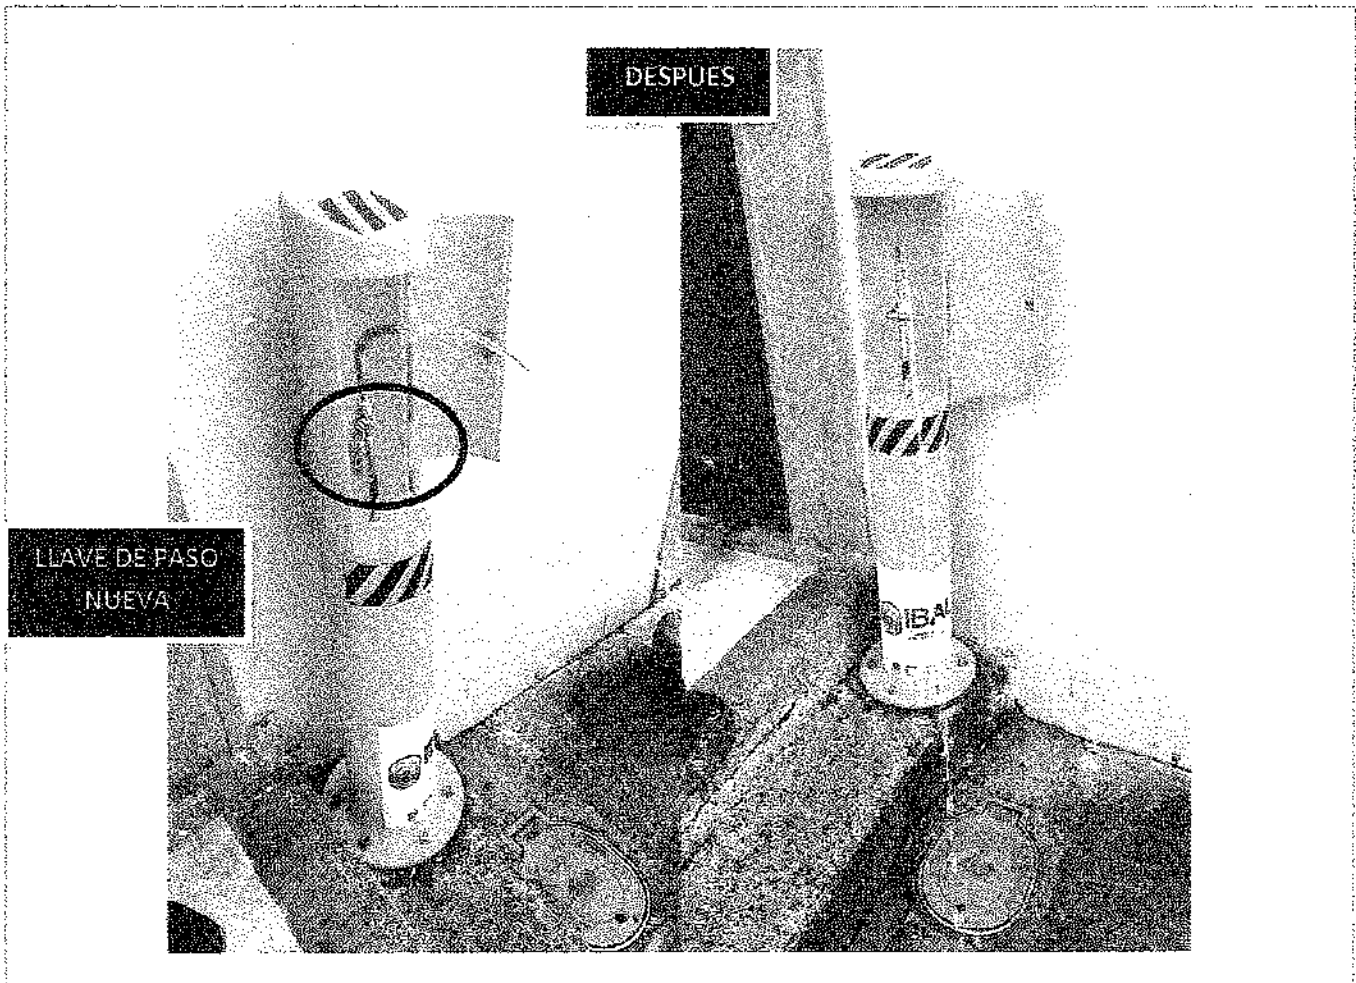

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ✚ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585

[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)




**No. ITEG-0429 30 03 2022**

<b>CONTRATO No.</b>	<b>023</b>
<b>CLIENTE</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>
<b>CONTACTO</b>	<b>DR. JAVIER PIEDRAHITA</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>LA POLA CR 3 CLL 1</b>

**PUNTO DE MUESTREO**

**BARRIO ARADO CLL 19**

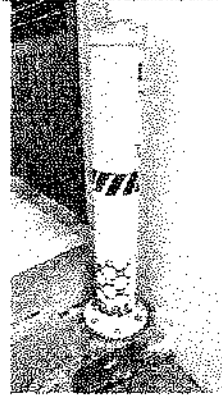


**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

**1. PUNTO DE MUESTREO ARADO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaguè nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecuci3n



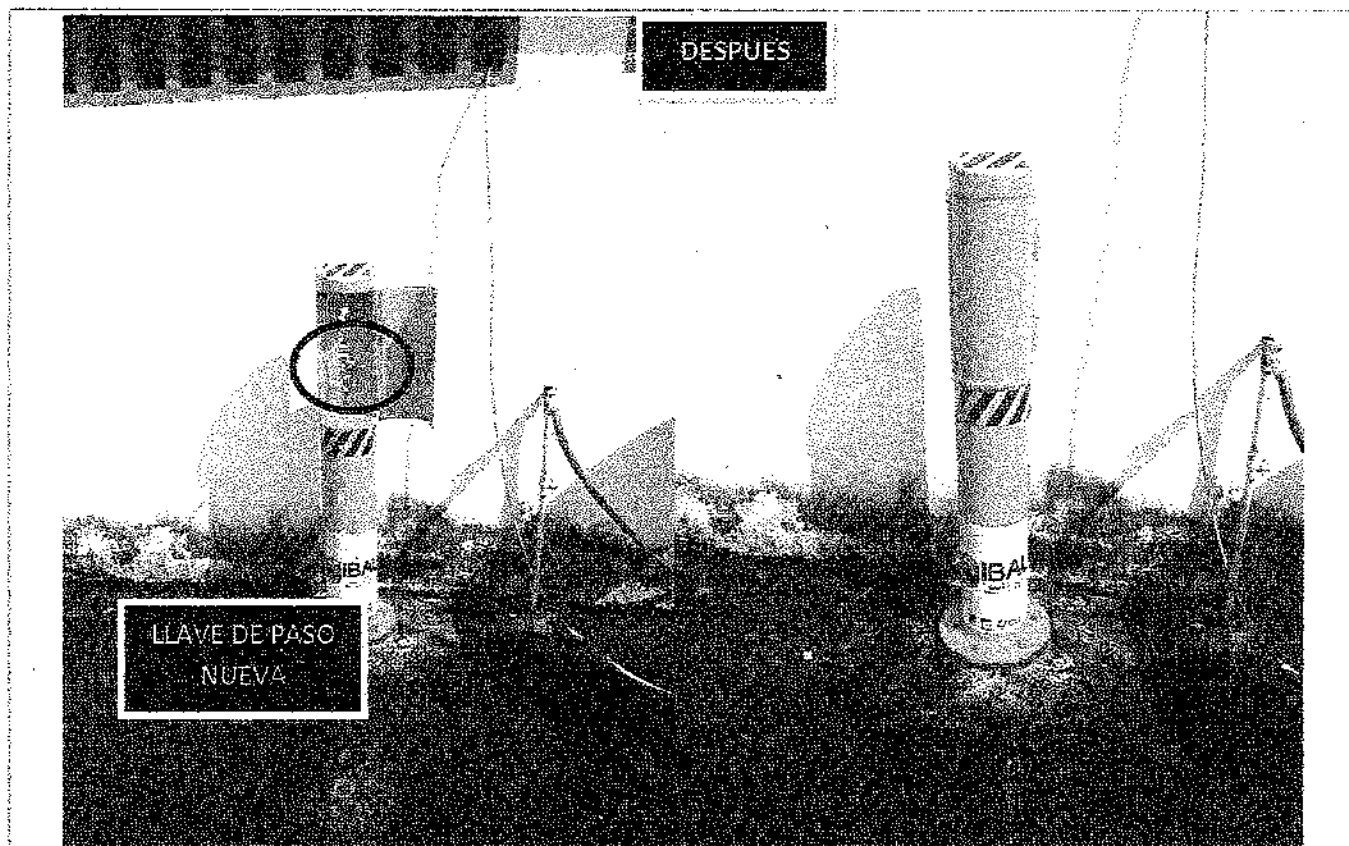

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

**OBSERVACIONES**

- ⚡ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibague - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM


No. ITEG-0428                      30 03 2022

<b>CONTRATO No.</b>	<b>023</b>
<b>CLIENTE</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>
<b>CONTACTO</b>	<b>DR. JAVIER PIEDRAHITA</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>LA POLA CR 3 CLL 1</b>

**PUNTO DE MUESTREO**

**CERRO GORDO**

**TANQUE**

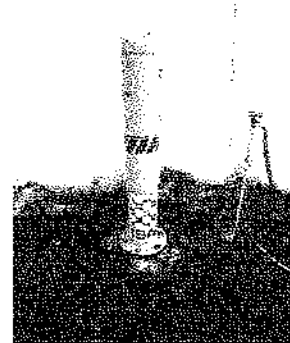



**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

**ANTES**

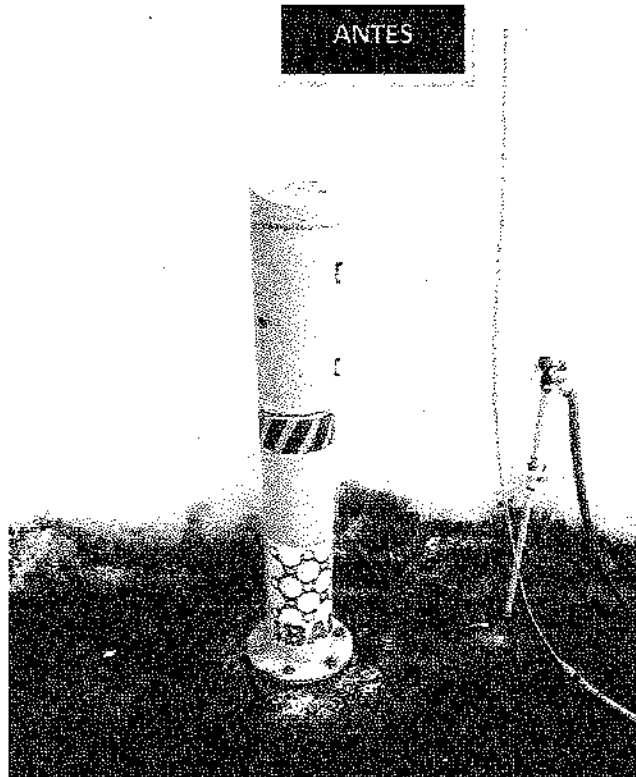

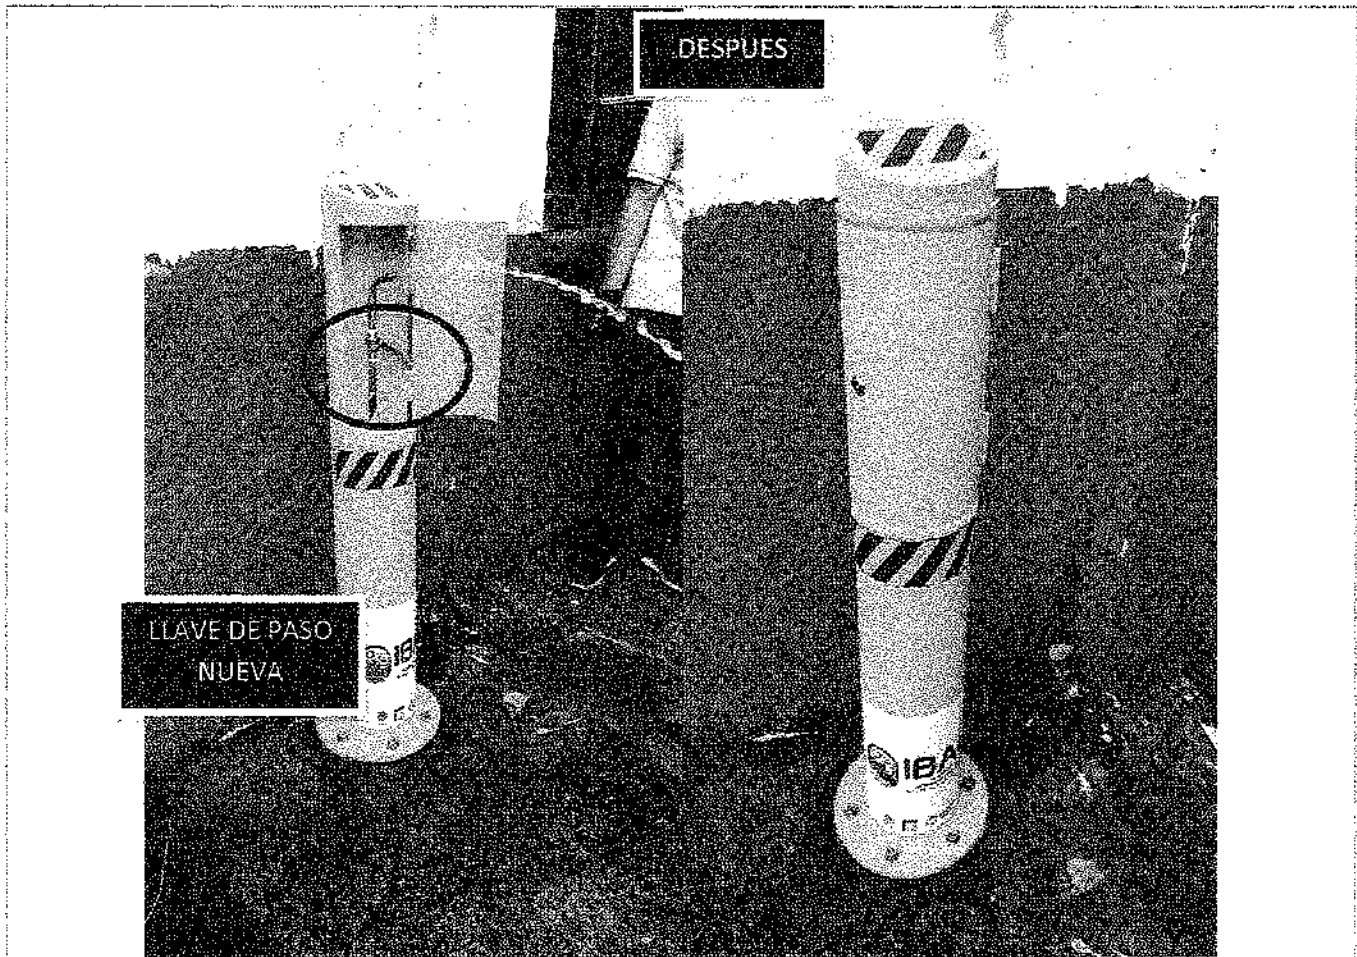

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

**OBSERVACIONES**

- ↳ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, se ajusta cerradura de puerta y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGÓ PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com

Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
[WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM](http://WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM)

No. **ITEG-0427**                      **30 03 2022**

<b>CONTRATO No.</b>	<b>023</b>
<b>CLIENTE</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>
<b>CONTACTO</b>	<b>DR. JAVIER PIEDRAHITA</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>LA POLA CR 3 CLL 1</b>

**PUNTO DE MUESTREO**


**BOMBEROS OFIC.                      CRA 3 CLL 19**




**MOTIVO VISTA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaguè nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

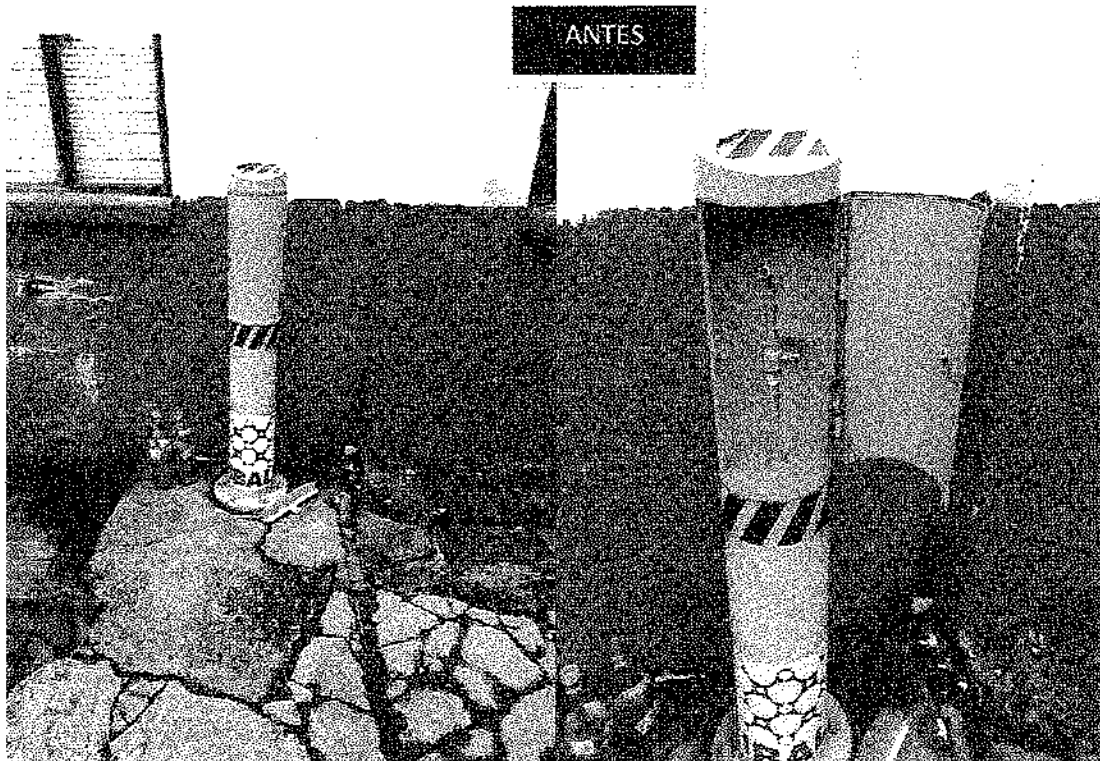



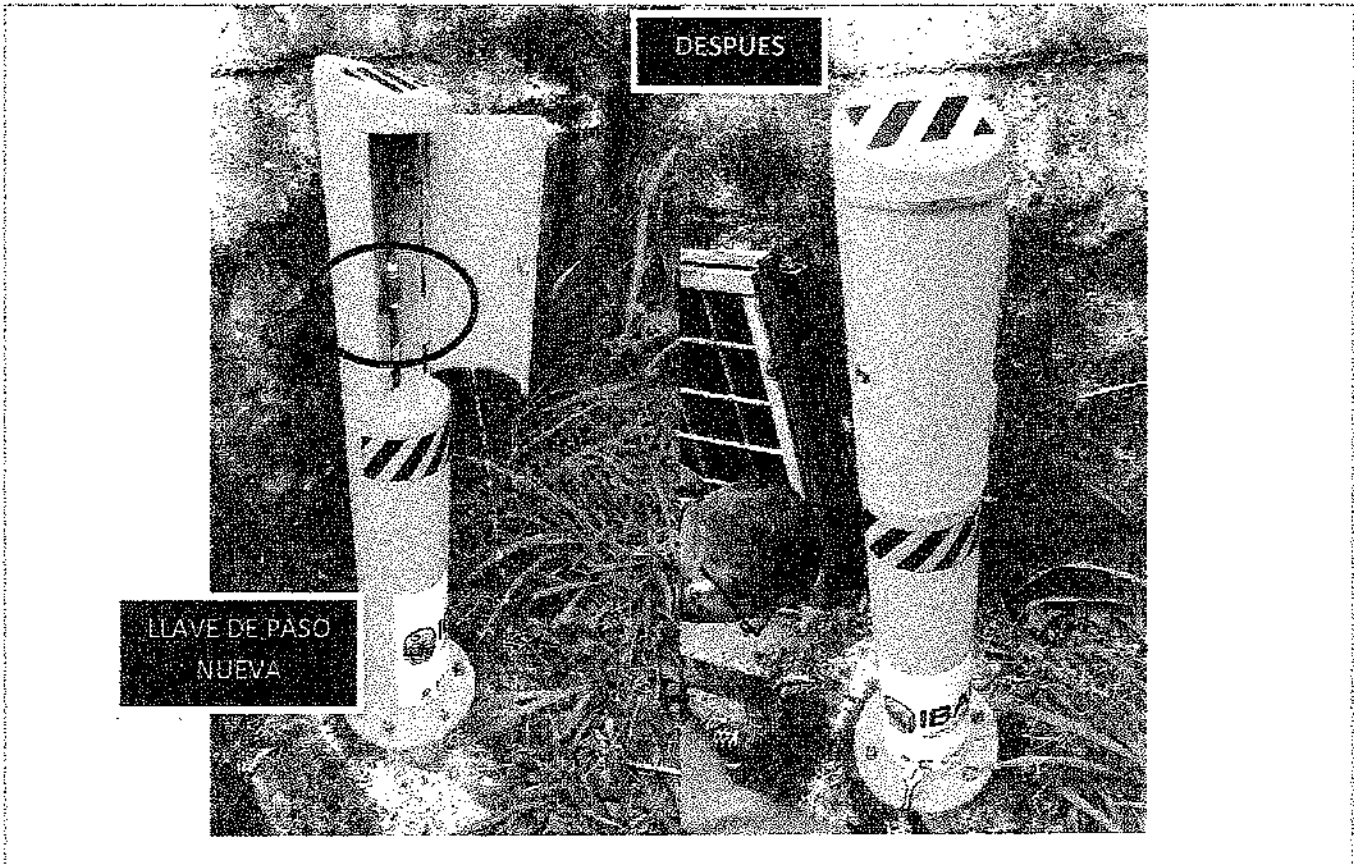

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

**OBSERVACIONES**

- ✦ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

ROGER ANDRES GALLEGO PARRA  
EJECUTIVO COMERCIAL  
HUILA - EJE CAFETERO  
(+57) 315 431 6040  
comercial2@electropowergeneration.com  
Sede Principal Regional Tolima  
Cra 13A No. 36-01 Ibague - Tolima  
TEL. 317 513 2452 - 315 432 2585  
WWW.ELECTROPOWERGENERATION.COM

No. ITEG-0426


30 03 2022

<b>CONTRATO No.</b>	023
<b>CLIENTE</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>
<b>CONTACTO</b>	DR. JAVIER PIEDRAHITA
<b>DIRECCION</b>	LA POLA CR 3 CLL 1

**PUNTO DE MUESTREO**

**AUGUSTO E MEDINA**


**TANQUE LA  
AURORA**

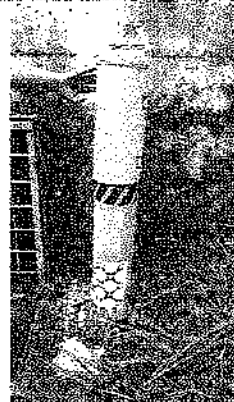


**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

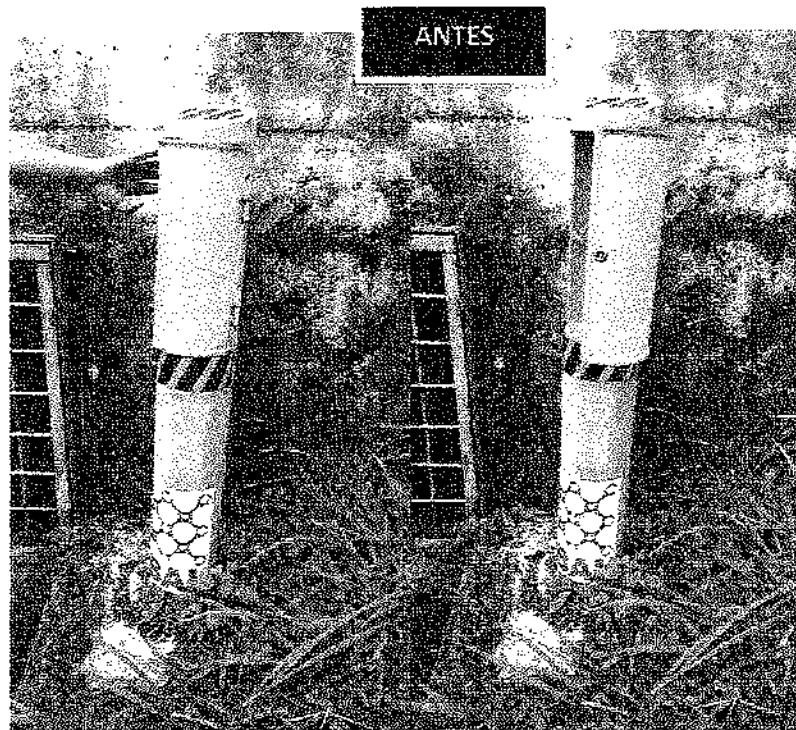

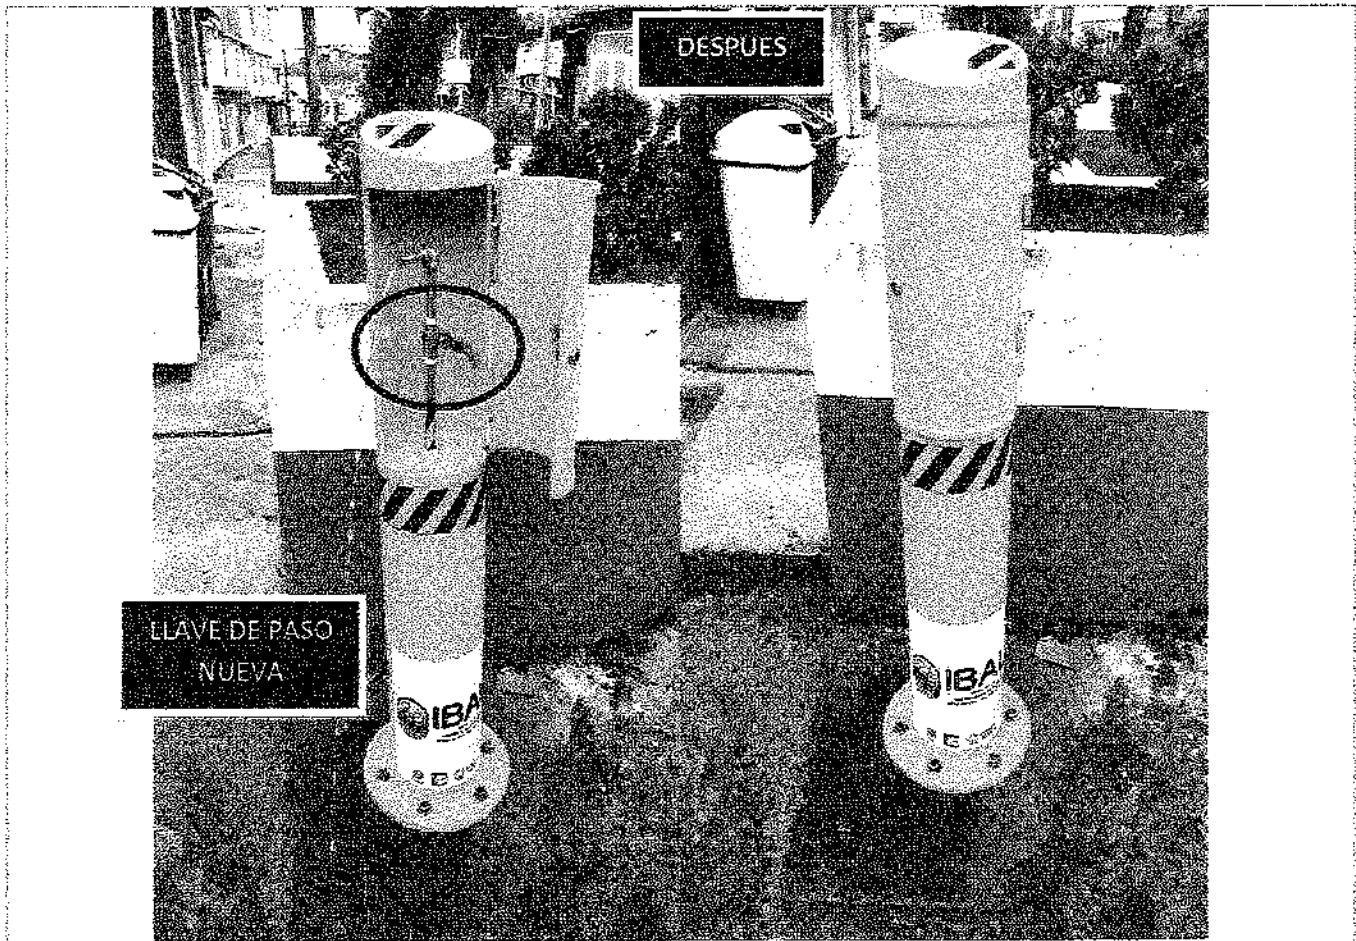

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

- ✦ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

**ELVIS CULMA GALLEGO**  
Gerente Comercial  
Ing. electromecanico  
Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68  
Cra 13A No. 36-01 Ibague - Tolima  
E-mail: [gerencia@electropowergeneration.com](mailto:gerencia@electropowergeneration.com)

No. ITEG-0425


30 03 2022

<b>CONTRATO No.</b>	<b>023</b>
<b>CLIENTE</b>	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>
<b>CONTACTO</b>	<b>DR. JAVIER PIEDRAHITA</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>LA POLA CR 3 CLL 1</b>

**PUNTO DE MUESTREO**

7 DE AGOSTO


CAI

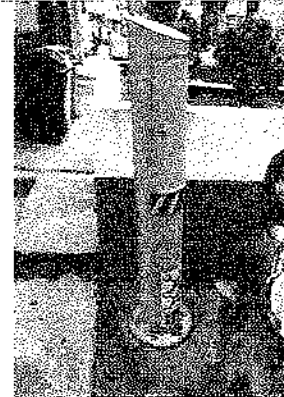


**MOTIVO VISTA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaque nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

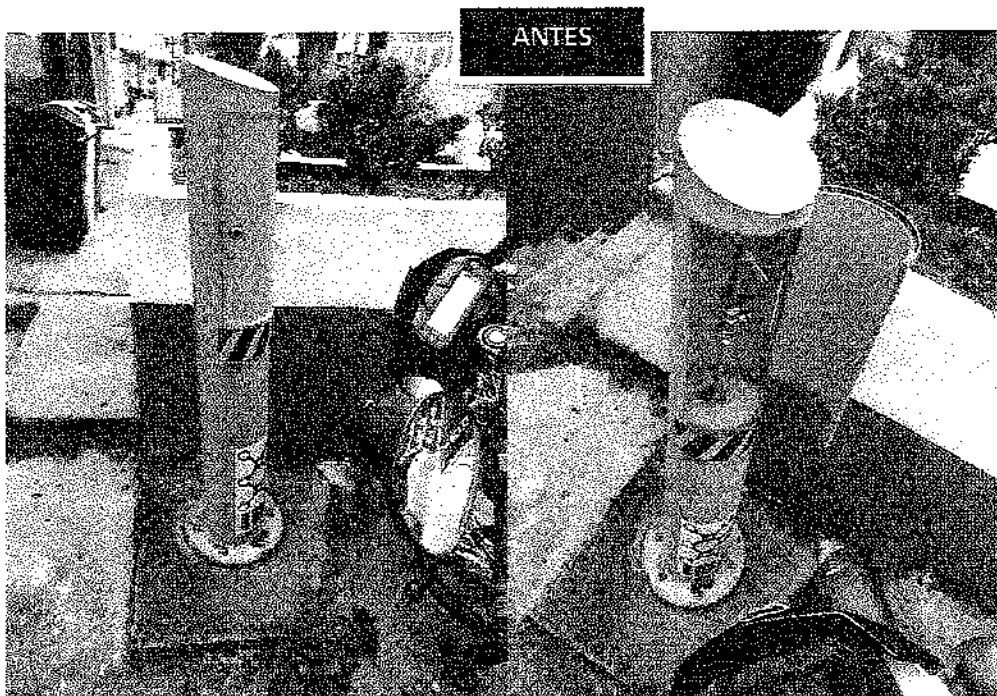

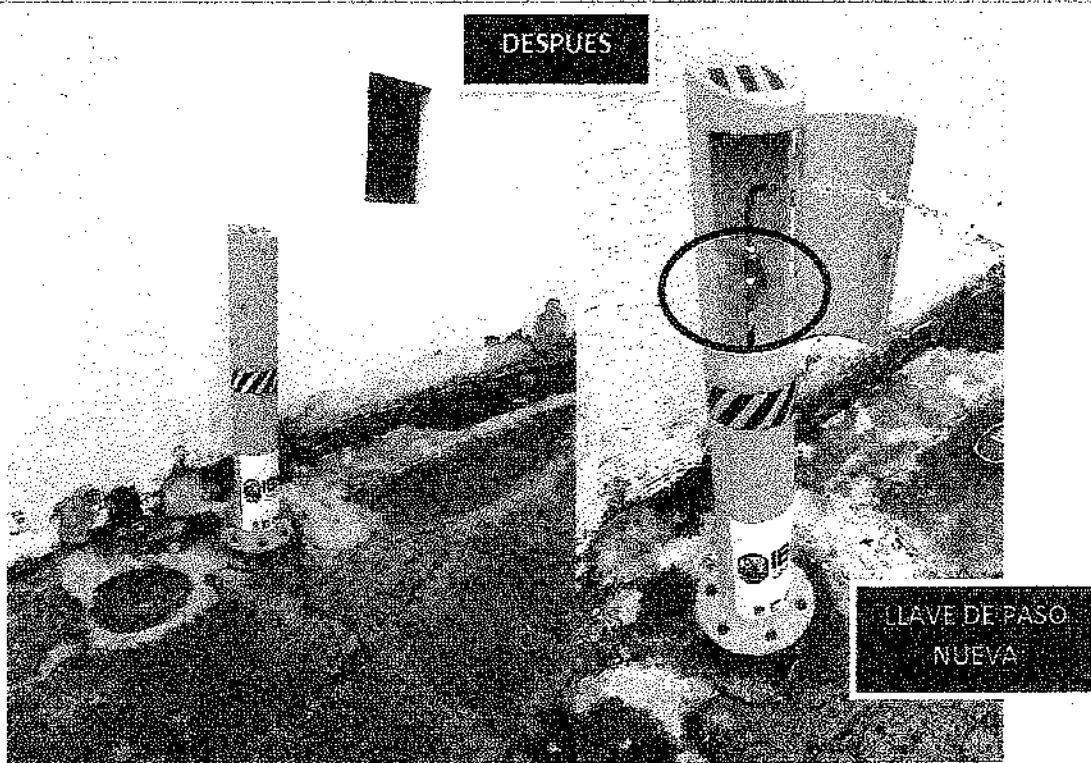

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas.

#### **OBSERVACIONES**

4. Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, cambio de válvula de paso, se cambian las respectivas calcomanías con su respectivo logo, se realiza limpieza de tubería, ajuste cerradura y se instala nuevamente punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,


**ELVIS CULMA GALLEGO**  
Gerente Comercial  
Ing. electromecanico  
Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
E-mail: [gerencia@electropowergeneration.com](mailto:gerencia@electropowergeneration.com)

**No. ITEG-0424 30 03 2022**

**CONTRATO No. 023**  
**CLIENTE EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**  
**CONTACTO DR. JAVIER PIEDRAHITA**  
**DIRECCION LA POLA CR 3 CLL 1**

**PUNTO DE MUESTREO**


**BARRIO IRAZU CLL 2**

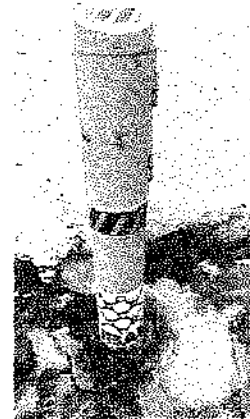


**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE MUESTREO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibaguè nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución

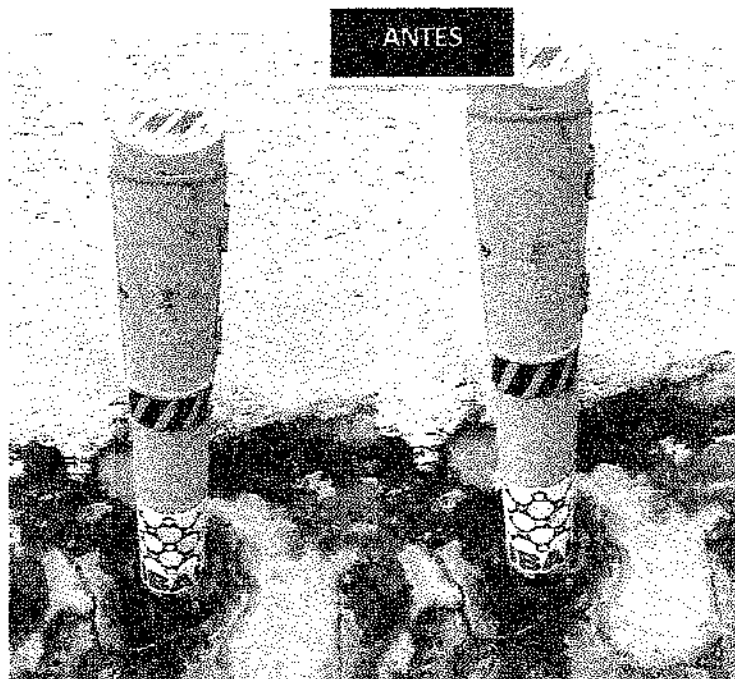

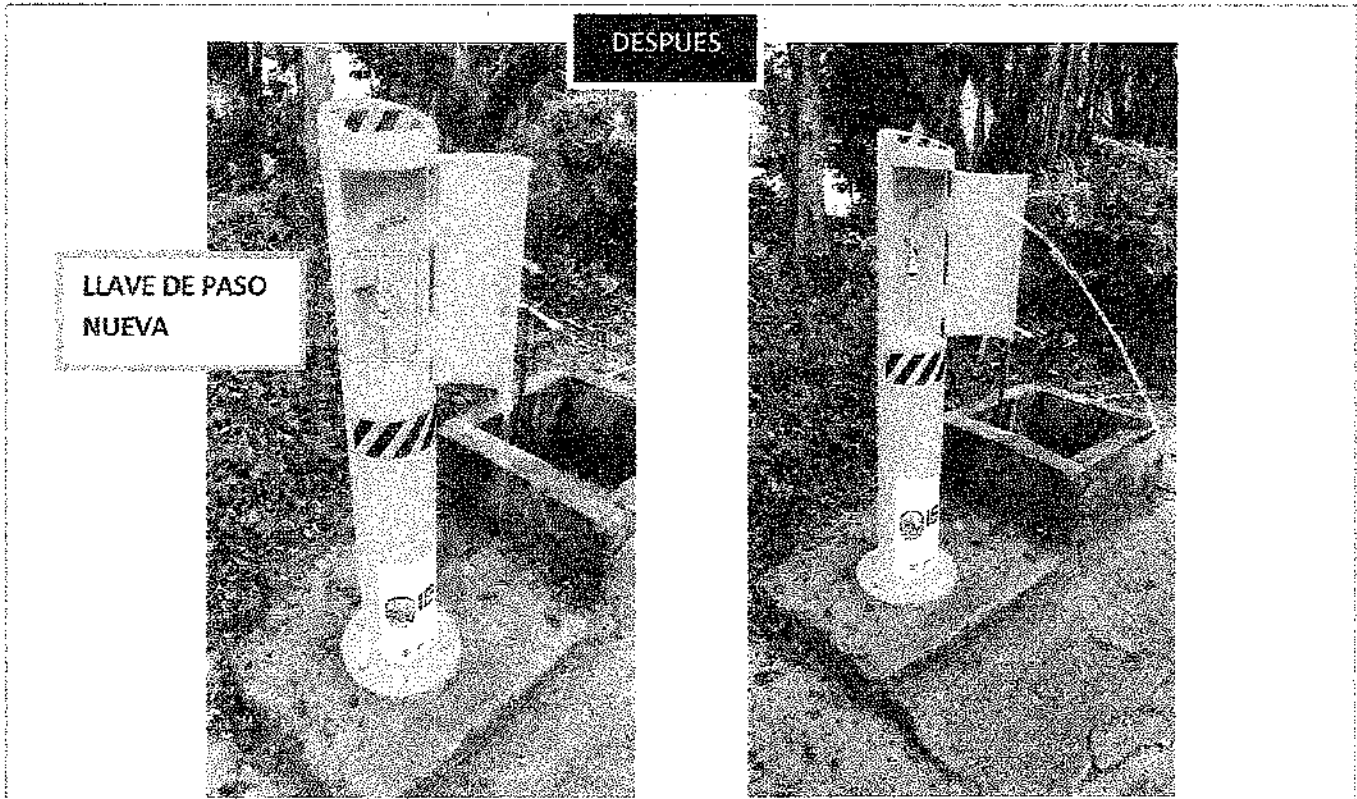

- ❖ Cada punto de muestreo se realizo su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realizo su montaje e instalacion nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas

**OBSERVACIONES**

- ↓ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, se realiza cambio de llave de paso, se cambian las respectivas calcomanías, se instala punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

**ELVIS CULMA GALLEGO**  
Gerente Comercial  
ing. electromecanico  
Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68  
Cra 13A No. 36-01 Ibaguè - Tolima  
E-mail: [gerencia@electropowergeneration.com](mailto:gerencia@electropowergeneration.com)

No. ITEG-0423 29 03 2022

**CONTRATO No.** 023  
**CLIENTE** IBAL  
**CONTACTO** DR. PIEDRAITA  
**DIRECCION** CRA 7 # 36-56

**PUNTO DE MUESTREO**


**BARRIO ARKALA CRA 4 CLL 42**



**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

- ❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de Ibagué nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución.

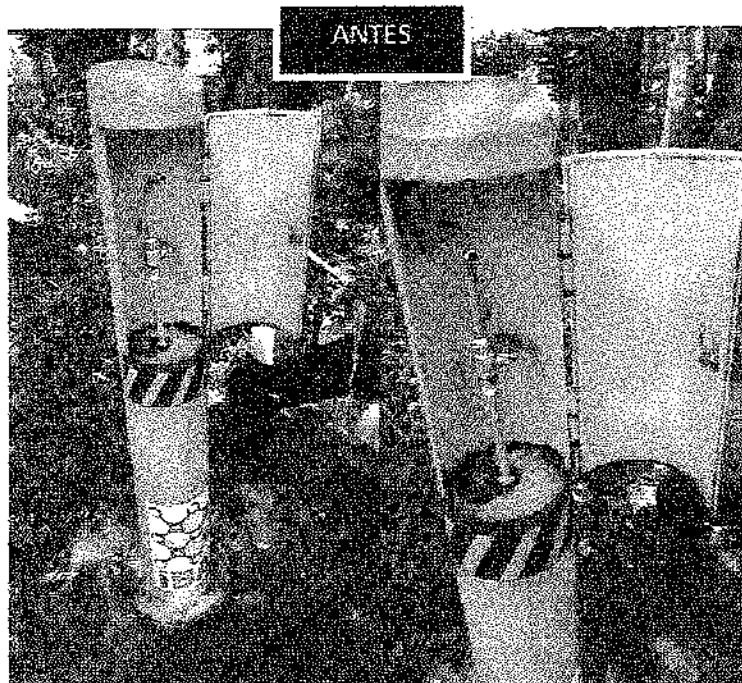





**OBSERVACIONES**

- ↓ Se realiza labor de pintura a punto de muestreo, se realiza cambio de llave de paso, se cambian las respectivas calcomanías, se instala punto en lugar correspondiente dejándose operativo.

Cordialmente,

**ELVIS CULMA GALLEGO**

Gerente Comercial



Ing. electromecánico

Tel: 316 392 5224 - (57) (8) 266 44 68



Cra 13A No. 36-01 Ibagué - Tolima

E-mail: [gerencia@electropowergeneration.com](mailto:gerencia@electropowergeneration.com)

❖ Cada punto de muestreo se realiza su respectivo desmontaje y traslado para cumplir con las actividades de mantenimiento posterior se realiza su montaje e instalación nuevamente en sitio con sus respectivas pruebas

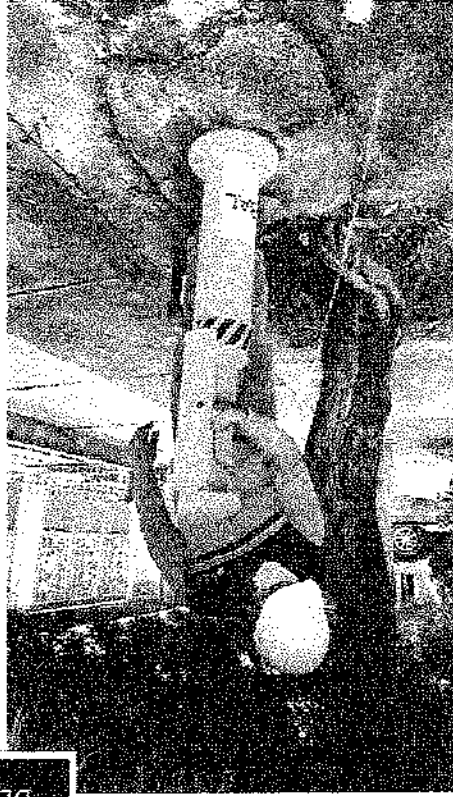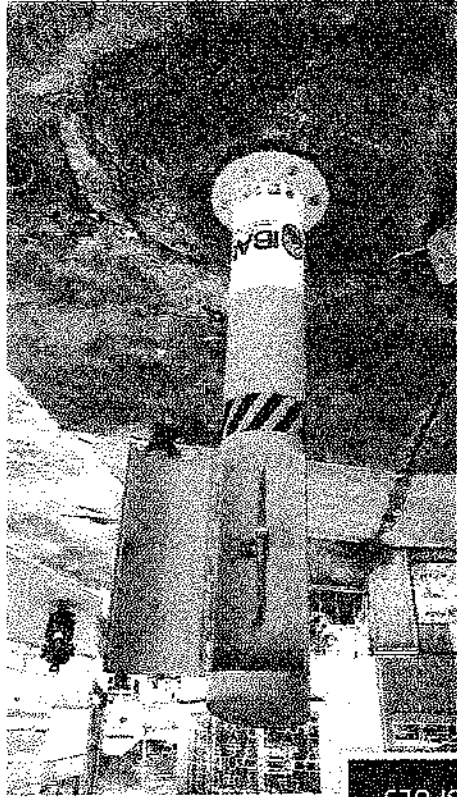

DESPUES

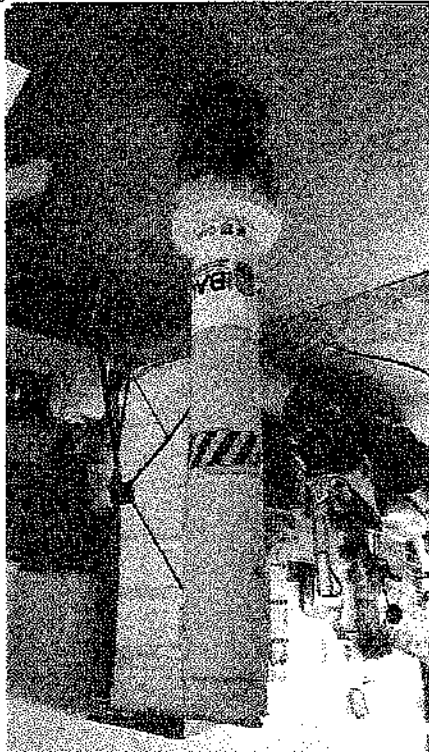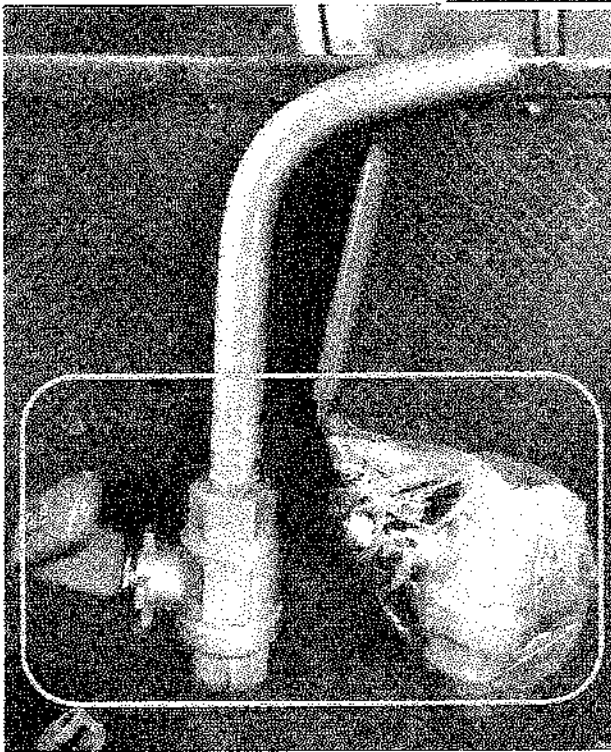



**No. ITEG-0422                      29    03    2022**

**CONTRATO No.                      023**  
**CLIENTE                              IBAL**  
**CONTACTO                            DR. PIEDRAITA**  
**DIRECCION                            CRA 7 # 36-56**

**PUNTO DE MUESTREO**

**AV. AMBALA                      FENALCO CLL 29**



**MOTIVO VISITA**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

❖ De acuerdo al contrato establecido con la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal con objeto de contrato para el mantenimiento preventivo de los puntos de muestreo ubicados en toda la ciudad de ibague nos complace informarle las actividades que se realizaron para su ejecución.



**ANTES**



DELVIS CULMA GALLEGÓ

14.135.223-7

Cra 13 A No. 36-12

(8) 3175132452

Ibagué - Colombia

gerencia@electropowergeneration.com


www.electropowergeneration.com



## Factura electrónica de venta Nº. E-2524

Fecha y hora  
Factura

Generación 25/04/2022  
14:16  
Expedición 25/04/2022  
14:17  
Vencimiento 10/05/2022  
Vendedor ANGELICA  
URQUIJO  
Centro de  
costo 0  
Cotización



Cliente: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Nit: 800.089.809-6  
Teléfono: (808) 2756000 - Ext. 138139  
Dirección: CARRERA 3 No. 1-04 BARRIO LA POLA  
Ciudad: Ibagué - Colombia  
Correo: serviciosgenerales@ibal.gov.co

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1		BARRIO IRAZU Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
2		SIETE DE AGOSTO Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
3		TANQUE BELEN LA AURORA Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
4		BOMBEROS OF. BARRIO LA ESTACION Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
5		TANQUE CERRO GORDO Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
6		BARRIO ARADO Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
7		BARRIO KENNEDY Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
8		BARRIO SAN SIMON Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
9		BARRIO FENALCÓ CLL 29 Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
10		TANQUE 15 BARRIO INTERLAKEN Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
11		BARRIO ARKALA Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
12		BARRIO CLARET Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
13		TANQUE 29 BARRIO HIPODROMO Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
14		BARRIO NUEVA CASTILLA Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99
15		BARRIO ATOLSURE Lavado a presión, Lijado de óxido, Pintado general, Cambio de llave, Cambio de calcomanías ibal, Limpieza de tubería en aluminio	1,00	65,462,18	344,537,81	409,999,99

ELVIS CULMA GALLEGO

14.135.223-7

Cra. 13 A No. 36-12

(B) 3175132452

Ibagué - Colombia

gerencia@electropowergeneration.com

www.electropowergeneration.com



### Factura electrónica de venta Nº. E-2501

#### Fecha y hora Factura

Generación 23/04/2022.  
12:16  
Expedición 23/04/2022.  
12:17  
Vencimiento 23/05/2022  
Vendedor ANGELICA  
URQUINO  
Centro de  
costo 0  
Cotización



Cliente: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL  
NIT: 800.089.809-6  
Teléfono: (505) 2756000 - Ext. 138139  
Dirección: CARRERA 3 No. 1-04 BARRIO LA POLA  
Ciudad: Ibagué - Colombia  
Correo: sgeneral@ibaf.gov.co

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PLAZA DE BOLIVAR Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo	1.00	114,857.98	698,042.02	720,000.00
2		SKATEPARK Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo	1.00	114,857.98	605,042.02	720,000.00
3		PARQUE GALARZA Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo. Desaparramamiento de tubería de desagüe	1.00	119,747.90	630,252.10	750,000.00
4		PARQUE BIOSALUDABLE HACIENDA PIEDRA PINTADA Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo. Dos taponamiento de tubería de desagüe	1.00	119,747.90	630,252.10	750,000.00
5		PARQUE EL SALADO Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo. Desaparramamiento de tubería de desagüe	1.00	119,747.90	630,252.10	750,000.00
6		MULTICENTRO Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo. Cambio de push dañado	1.00	225,126.05	1,184,873.95	1,410,000.00
7		MEDICADIZ AEROPUERTO Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo. Cambio de s push dañado. Reposición de puerta de seguridad en acero inoxidable sano 304 con cerro de seguridad	1.00	710,504.20	3,738,495.80	4,450,000.00
8		COLEGIO SANTA TERESA Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo	1.00	103,781.51	548,218.49	650,000.00
9		COLEGIO LICEO NACIONAL Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo	1.00	103,781.51	548,218.49	650,000.00
10		ESCUELA NORMAL SUPERIOR Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo	1.00	103,781.51	548,218.49	650,000.00
11		IBAL LA POLA Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo	1.00	103,781.51	548,218.49	650,000.00
12		IBAL LA POLA Revisión y cambio de tubería interna. Lavado alta presión. Limpieza bandeja de acero inoxidable. Cambio de logo	1.00	103,781.51	548,218.49	650,000.00

Total Items: 12

Valor en Letras:

Doce millones ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-23 por

\$ 12,800,000.00

Total Bruto	10,756,302.54
IVA 19%	2,043,697.46
Total a Pagar	12,800,000.00

Observaciones:

Consignar en Bancolombia, Cuenta de Ahorro No. 59743988609, Banco de Bogotá  
Cuenta de Ahorro No. 309031540 a nombre de Elvis Culma

Este código QR permite verificar la autenticidad de la factura electrónica.



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación \_\_\_\_\_ Reevaluación:  Fecha reevaluación: Abril 18 de 2022

Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 023 DEL 25 DE ENERO DE 2022.

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: ELVIS CULMA GALLEGO / ELECTROPOWER GENERATION

NIT: 14.135.223 - 7

C.C. 14.135.223

FECHA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 14 DE ABRIL DE 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS PUNTOS DE HIDRACION (BEBEDEROS) Y PUNTOS DE MUESTREO INSTALADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA RSE DEL IBSA SA ESP OFICIAL".

CLASE DE CONTRATO

- 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
- 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
- 3. ARRENDAMIENTO
- 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
- 5. SERVICIO
- 6. SEGUROS
- 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
- 8. OBRA PUBLICA

X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
TOTAL PROMEDIO	5.0	SERVICIO POSTVENTA	0
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	TOTAL PROMEDIO	4.88
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5	EVALUACION TOTAL	4.96
TOTAL PROMEDIO	5.0		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_\_ REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_\_ REEVALUACION  POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

ELVIS CULMA GALLEGO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA