

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-171-2022 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Descripción del proceso TANQUE CALUCAIMA (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
De: CONSORCIO CALUCAIMA 2022
Usuario: GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
Fecha: 20 horas de tiempo transcurrido (27/12/2022 8:43:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4452501
Tipo de mensaje: General
Asunto: Respuesta observaciones informe final

	Documento	Nombre del documento	
Anexos	Certificado Caudal Sistema de Bombeo.pdf	Certificado Caudal Sistema de Bombeo.pdf	Detalle
	Sociedad Tolimense de Ingenieros.pdf	Sociedad Tolimense de Ingenieros.pdf	Detalle

Texto de mensaje

Buenas noches


Revisando el informe de evaluación final, nos permitimos aclarar las observaciones del proceso en mención donde se puede evidenciar y certificar que las entidades contratantes acreditaron el cumplimiento de los requisitos exigidos por ustedes en los pliegos de condiciones.

Por tal razón, solicitamos comedidamente sean tenidas en cuenta las experiencias presentadas por mi representada y sea avalada mi propuesta como cumplidora de cada una de las exigencias.

Quedo atenta a sus comentarios o solicitudes,

Cordialmente,

Viviana Montoya Ríos.

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	FAC-GA-FR-200
		Versión	02
	CERTIFICADO	Vigencia	27-09-2010

Tres Esquinas, Caquetá 25 de noviembre de 2011

El Ordenador del Gasto


CERTIFICA

EL CONSORCIO HIDRAULICO Y SANITARIO, identificado con Nit 900.470.113-4 ejecuto el siguiente Contrato de Obra:

CONTRATO No.	084-00-I-GRUAL-2011
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13 DE OCTUBRE DE 2011
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CACOM 6
CONTRATISTA	CONSORCIO HIDRAULICO Y SANITARIO NIT 900.470.113-4
INTEGRANTES	ING. NORTON FDO. ARENAS PRADA C.C 93.396.792 90% ING. ALVARO AUGUSTO SALAZAR O. C.C 79.789.142 10%
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$324.178.840,80
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$324.178.840,80
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	20 DIAS
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2011
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2011

- El alcance del trabajo comprendió el diseño, construcción y suministro de un sistema de tratamiento de agua potable para condiciones ambientales difíciles, con un caudal de 7.2 lps con capacidad de expansión hasta producir 8 lps sin costo adicional, operación semiautomática montando sobre skid metálico, incluyendo suministro de equipos, materiales, provisión de mano de obra, dirección técnica y herramientas necesarias para cumplir la totalidad de las adecuaciones indicadas en los planos respectivos y las especificaciones técnicas. En particular, la obra comprende los siguientes aspectos:
- Excavación de zanjas e instalación de las tuberías y equipos.
- Instalación y puesta a punto del sistema de filtrado y tratamiento de agua potable.
- Optimización eléctrica del sistema de bombeo
- Optimización del sistema de bombeo con un caudal mínimo de 8lps.
- Pruebas y puesta en marcha del sistema.


JUAN CARLOS SARACINO BACHELERO
 C.C. 16.224.267



Sociedad Tolimense de Ingenieros

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
ORGANO CONSULTIVO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
NIT. 890.700.857-8

EL SUSCRITO PRESIDENTE

CERTIFICA:

Que el ingeniero GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.128.151 de Espinal Tolima y Matricula Profesional No. 1720266563, se desempeñó como Delegado y Contratista de la STI para el desarrollo del Contrato de obra 044 de 2007, en el Municipio de Piedras Tolima, según convenio 005 de 2007, de acuerdo a las con las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO:	Optimización del acueducto de la cabecera municipio de Piedras
CONTRATO DE OBRA No.	044 de 03 de julio de 2007
CONTRATANTE:	Sociedad Tolimense de Ingenieros
CONTRATISTA:	GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
SUPERVISOR DELEGADO STI:	Duvan Ramírez Bayona
VALOR DEL CONTRATO:	\$1.495.911.400,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$510.419.052,20
VALOR EJECUTADO:	\$2.006.330.452,20
PLAZO DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses calendario
FECHA DE INICIO:	08 de agosto de 2007
FECHA DE SUSPENSIÓN:	08 de agosto de 2007
FECHA DE REINICIO:	22 de agosto d 2007
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de diciembre de 2007

Asc




@STI890700

IBAGUÉ, CARRERA 7a. NUMERO 9-43 - TELÉFONO 2731106
www.sti.org.co - E-mail:sociedadtolimensedeingenieros@gmail.com



Sociedad Tolimense
de Ingenieros



Sociedad Tolimense de Ingenieros

REGIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
ORGANO CONSULTIVO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
NIT. 998.700.857-9

Por solicitud del contratista y luego de revisar el expediente técnico del contrato en referencia se certifica que el tanque de almacenamiento construido para este proyecto tiene una capacidad de 980 m³. Anexamos Registro Fotográfico del Proceso constructivo que registra en nuestro archivo original.

La presente se expide a los cinco (5) días del mes de febrero de 2014.

FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Presidente STI



STI@STI.CO


IBAGUÉ, CARRERA 7a. NUMERO 9-43 - TELÉFONO 273.1106
www.sti.org.co - E-mail:societadtolimensedeingenieros@gmail.com



SOCIETAD TOLIMENSE
DE INGENIEROS



INFORME DE LA INTERVENTORIA No. 03

CONTRATO INTERVENTORIA 255 DE AGOSTO 09 DE 2007


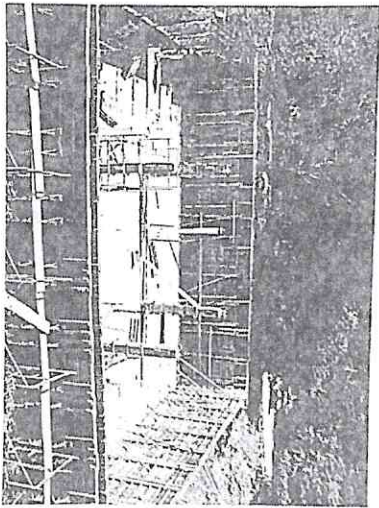


INTERVENTORIA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA OPTIMIZACION
DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE
PIEDRAS TOLIMA SEGUNDA ETAPA.


OCTUBRE 22 - NOVIEMBRE 21 DE 2007

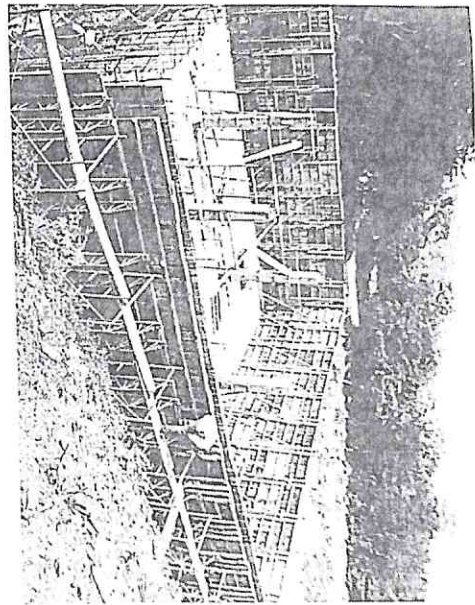
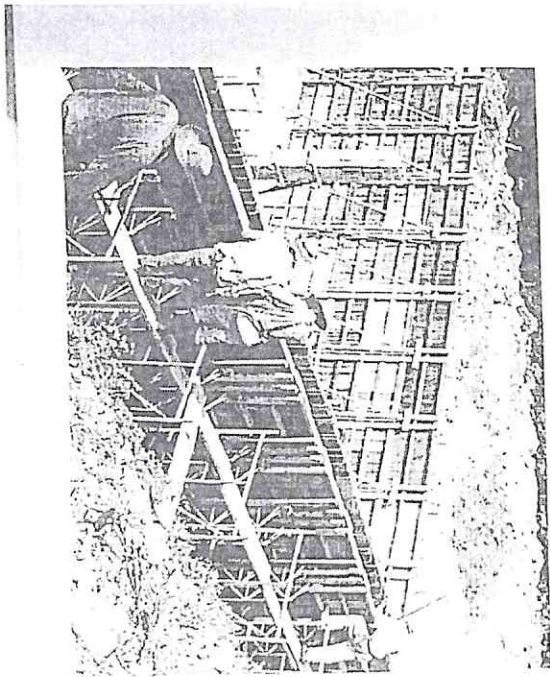


1/25

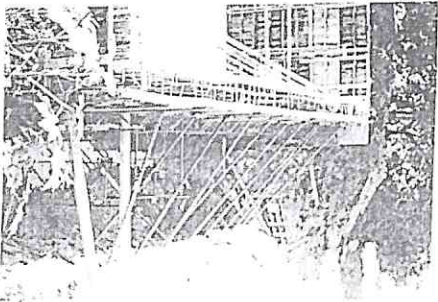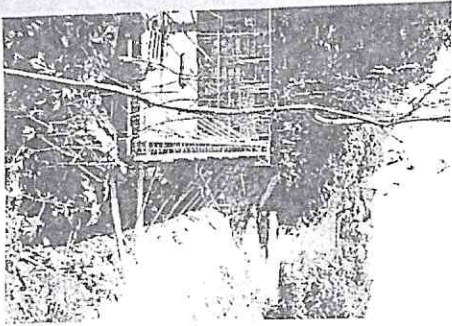


1/5/21

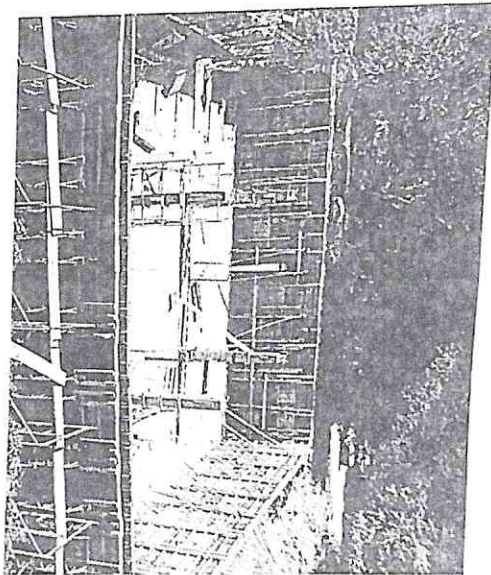

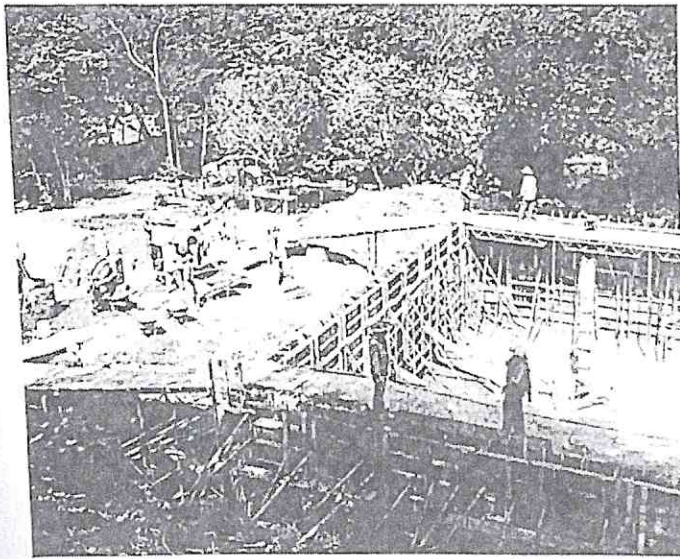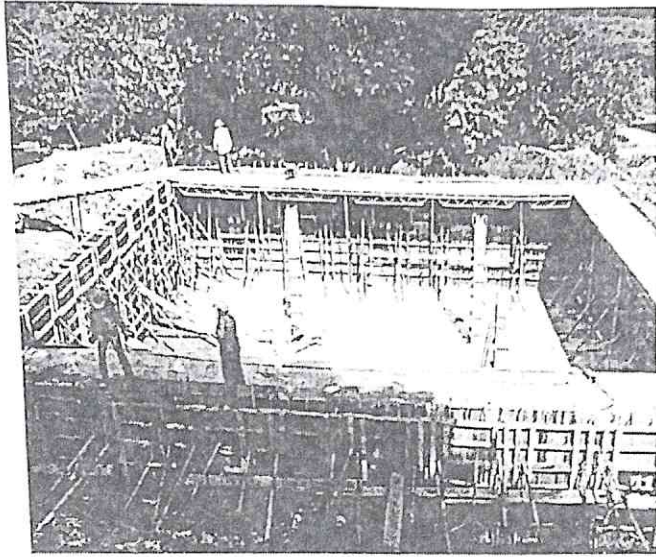


AS

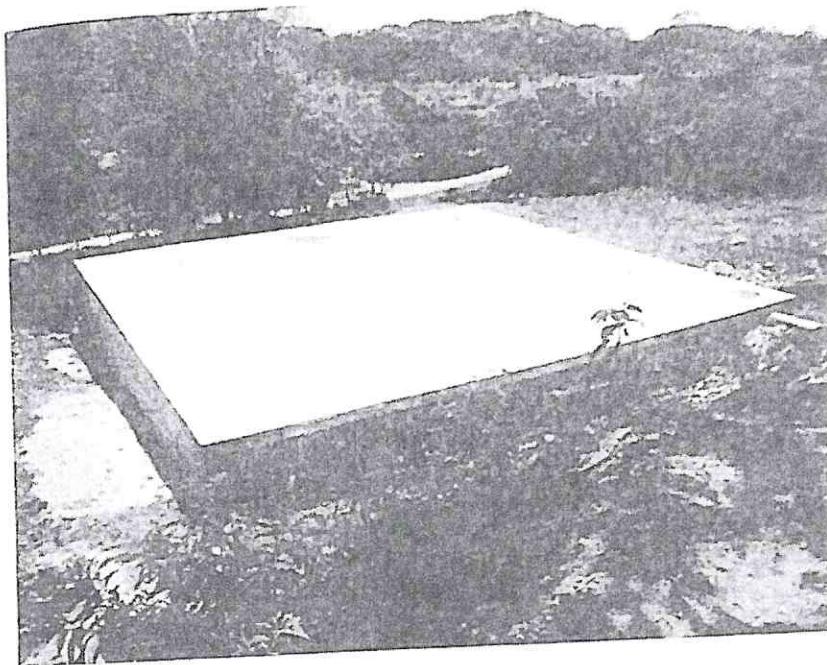

Un aspecto del nuevo Tanque de Almacenamiento de 980 M³, el cual le proporcionará mayor presión a la red urbana. Esta contiguo a la Planta.

AK

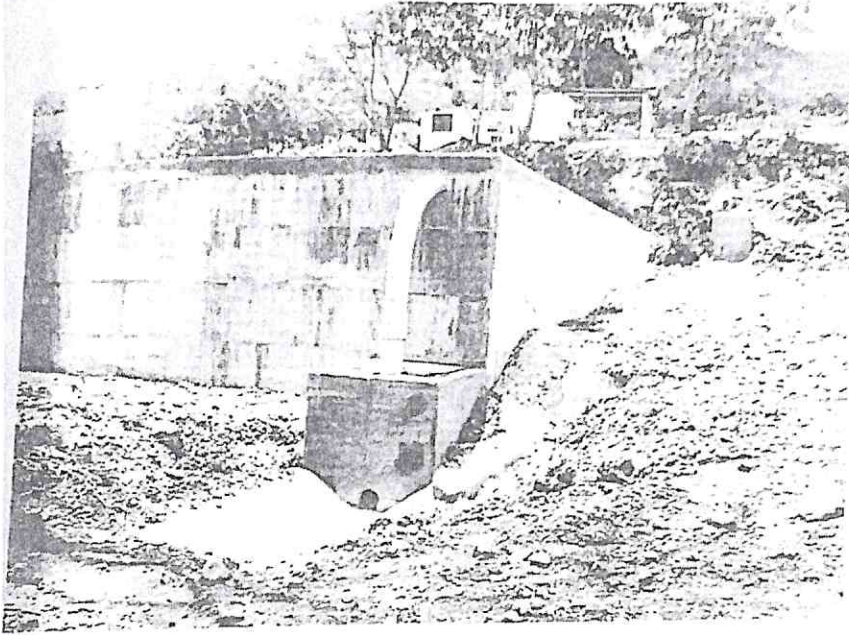

Rebose y caja de lavado del Tanque de almacenamiento.

JK